



# **Identifiez de manière proactive la configuration système requise**

Digital Advisor

NetApp  
February 19, 2026


# Sommaire

- Identifiez de manière proactive la configuration système requise . . . . . 1
  - Gérez les besoins en capacité de votre système de stockage grâce au widget de planification de Digital Advisor. . . . . 1
  - Identifiez les systèmes de stockage proches de leurs limites de capacité dans Digital Advisor . . . . . 1
  - Gérez les seuils de capacité de stockage de volume dans Digital Advisor . . . . . 2
  - Déterminez si une mise à niveau technologique est recommandée pour votre système de stockage dans Digital Advisor. . . . . 3
  - Identifiez les mises à jour logicielles et matérielles pour votre système de stockage auprès de Digital Advisor. . . . . 3

# Identifiez de manière proactive la configuration système requise

## Gérez les besoins en capacité de votre système de stockage grâce au widget de planification de Digital Advisor.

Le widget **Planning** aide les clients à identifier les besoins en capacité qui ont dépassé 90 % ou sont proches de 90 % et à identifier les logiciels et le matériel qui ont expiré ou qui sont à court terme dans les 6 prochains mois. Vous pouvez envoyer une demande d'augmentation de la capacité de votre système de stockage et de renouvellement du matériel et du logiciel.

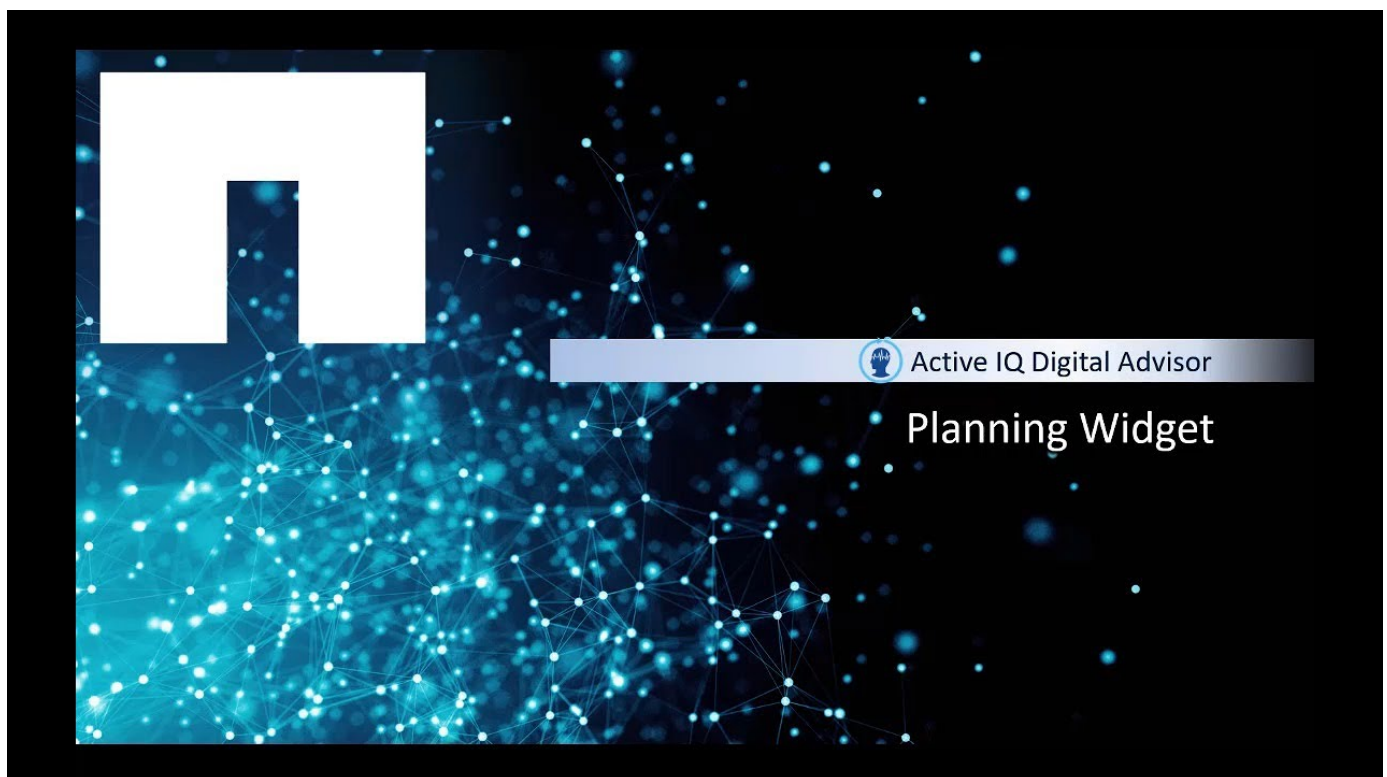

## Identifiez les systèmes de stockage proches de leurs limites de capacité dans Digital Advisor

Identifiez de manière proactive les systèmes qui atteignent les limites de capacité et envoyez une demande d'augmentation de la capacité de votre système de stockage.

Pour ONTAP, vous pouvez afficher les systèmes qui ont dépassé 90 % de capacité ou qui doivent dépasser 90 % de capacité en 1, 3 et 6 mois. Pour StorageGRID, vous pouvez afficher les systèmes qui ont dépassé 70 % de capacité ou qui doivent dépasser 70 % de capacité en 1, 3 et 6 mois.

### Étapes

1. Dans le widget **Planning**, cliquez sur **Capacity additions**.

Par défaut, les systèmes ONTAP qui ont dépassé 90 % de capacité ou sont proches de 90 % de capacité sont affichés.


2. Cliquez sur l'onglet **StorageGRID** pour afficher les systèmes StorageGRID dont la capacité dépasse 70 % ou qui approchent 70 %.
3. Sélectionnez les systèmes pour lesquels vous souhaitez augmenter la capacité.
4. Cliquez sur **Afficher la prévision de capacité** pour afficher la prévision de capacité pour les 6 prochains mois.
5. Cliquez sur **demande d'ajout de capacité**.
6. Si vous le souhaitez, ajoutez des commentaires.
7. Cliquez sur **Envoyer** pour envoyer la demande à l'équipe de stockage NetApp afin de l'aider à ajouter de la capacité pour les systèmes sélectionnés.

## Gérez les seuils de capacité de stockage de volume dans Digital Advisor

Lorsque vous vous connectez à Digital Advisor et remarquez le badge rouge sur le widget **Configuration**. Lorsque vous cliquez sur le widget, vous voyez que le volume est plein à 98 % et que cela peut entraîner une interruption de service. La résolution de ce problème évite un remplissage de volume, ce qui la ferait en lecture seule, entraînant l'accès aux applications défaillants et défaillant.

### Étapes

1. Connectez-vous à Digital Advisor.
- 2.

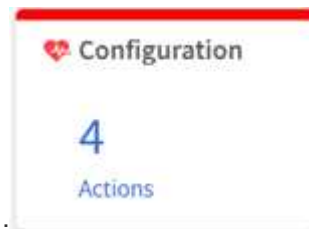

Cliquez sur **actions** dans le widget **Configuration**.

3. Cliquez sur l'onglet **risques uniques**. Lorsque vous cliquez sur le lien **action corrective**, vous pouvez modifier les seuils d'avertissement ou allouer plus d'espace au

**Risk Summary** ✕

|                               |                                                  |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impact:</b><br><b>High</b> | <b>Mitigation:</b><br>Potentially Non-disruptive | <b>Public:</b><br>Yes                                                                                                                                 |
| <b>Category:</b><br>ONTAP     | <b>Internal Info:</b><br>Signature: 5558         | <b>Corrective Action:</b><br><a href="#">Configure Thresholds</a><br><a href="#">How to address FlexVol volume fullness and overallocation alerts</a> |

**Risk:**  
This system has at least 1 volume that has crossed the default full threshold of 98%.

**Potential Impact:**  
Volumes that become 100% full can go offline, cause SVM's to go offline (SVM rootvol), and cause system disruption (vol0).

**Details:**  
Volume vol0radbe02pr0\_hpdb2\_arch02 has reached the full percentage of 98% or greater.

volume.

## Déterminez si une mise à niveau technologique est recommandée pour votre système de stockage dans Digital Advisor.

Si vous souhaitez savoir si une mise à jour technologique est recommandée pour votre contrat de support technique ou votre matériel, vous pouvez utiliser l'option de mise à jour technologique.

Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité soit via la planification du cycle de vie (**Stockage > Planification du cycle de vie**) soit via Digital Advisor (**Tableau de bord > Widget de planification > Actualisation technique**).

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir "[Évaluer une mise à jour technologique](#)" dans la documentation de la console.

## Identifiez les mises à jour logicielles et matérielles pour votre système de stockage auprès de Digital Advisor.

Vous pouvez identifier de manière proactive les logiciels et le matériel de votre système de stockage qui ont expiré ou qui arrivent à expiration dans les 6 prochains mois, et envoyer une demande de renouvellement du matériel et des logiciels.

### Étapes

1. Cliquez sur **renouvellements** dans le widget **planification**.
2. Sélectionnez les systèmes de stockage que vous souhaitez renouveler et cliquez sur **Renouveler**.
3. Vous pouvez également ajouter des commentaires supplémentaires.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

## Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

**LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS :** L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.