



# **Exigences ISL**

## ONTAP MetroCluster

NetApp  
February 13, 2026

# Sommaire

Exigences ISL . . . . .	1
Exigences de liaison inter-commutateurs pour les configurations IP MetroCluster . . . . .	1
Commutateurs validés NetApp et compatibles MetroCluster dans une configuration IP MetroCluster . . . . .	1
Commutateurs validés NetApp . . . . .	1
Commutateurs compatibles MetroCluster . . . . .	2
Exigences relatives aux liaisons inter-commutateurs (ISL) sur les configurations IP MetroCluster . . . . .	2
Exigences ISL de MetroCluster . . . . .	2
Considérations relatives à l'émetteur-récepteur et au câble . . . . .	3
Utilisation de xWDM, TDM et de périphériques de cryptage externes . . . . .	3
Nombre pris en charge de liens ISL et de câbles de dérivation . . . . .	4
Conditions requises pour déployer les configurations IP MetroCluster dans les réseaux partagés de couche 2 ou de couche 3 . . . . .	5
Exigences ISL pour les réseaux de couche 2 et 3 . . . . .	5
Considérations relatives aux réseaux de couche 2 . . . . .	6
Considérations relatives aux réseaux de couche 3 . . . . .	7
Réglages requis pour les commutateurs intermédiaires . . . . .	9
Exemples de topologie de réseau de configuration IP MetroCluster . . . . .	13
Configuration réseau partagée avec liens directs . . . . .	13
Infrastructure partagée avec réseaux intermédiaires . . . . .	14
Plusieurs configurations MetroCluster partageant un réseau intermédiaire . . . . .	14
Combinaison d'une configuration MetroCluster à l'aide de switchs validés NetApp et d'une configuration à l'aide de switchs compatibles MetroCluster . . . . .	15

# Exigences ISL

## Exigences de liaison inter-commutateurs pour les configurations IP MetroCluster

Vérifiez que votre réseau et votre configuration IP MetroCluster sont conformes à toutes les exigences de liaison inter-commutateurs (ISL). Même si certaines exigences ne s'appliquent pas à votre configuration, vous devez toujours connaître toutes les exigences ISL pour mieux comprendre la configuration globale.

Le tableau suivant présente les sujets traités dans cette section.

Titre	Description
"Commutateurs validés par NetApp et compatibles MetroCluster"	Décrit les exigences relatives au commutateur.  S'applique à tous les switchs utilisés dans les configurations MetroCluster, y compris aux switchs Back-end.
"Considérations relatives aux liens ISL"	Décrit les exigences ISL.  S'applique à toutes les configurations MetroCluster, indépendamment de la topologie réseau et que vous utilisez des switchs validés par NetApp ou des switchs compatibles MetroCluster.
"Considérations relatives au déploiement de MetroCluster dans des réseaux partagés de couche 2 ou 3"	Décrit la configuration requise pour les réseaux partagés de couche 2 ou 3.  S'applique à toutes les configurations, à l'exception des configurations MetroCluster utilisant des switchs validés par NetApp et des liens ISL directement connectés.
"Considérations relatives à l'utilisation de commutateurs compatibles MetroCluster"	Décrit la configuration requise pour les switchs compatibles MetroCluster.  S'applique à toutes les configurations MetroCluster qui n'utilisent pas de switchs validés par NetApp.
"Exemples de topologies réseau MetroCluster"	Le fournit des exemples de topologies réseau MetroCluster différentes.  S'applique à toutes les configurations MetroCluster.

## Commutateurs validés NetApp et compatibles MetroCluster dans une configuration IP MetroCluster

Tous les switchs utilisés dans votre configuration, y compris les switchs Back-end, doivent être certifiés NetApp ou compatibles MetroCluster.

### Commutateurs validés NetApp

Un commutateur est validé par NetApp s'il répond aux exigences suivantes :

- Le switch est fourni par NetApp dans le cadre de la configuration IP MetroCluster
- Le commutateur est répertorié dans le "[NetApp Hardware Universe](#)" Comme commutateur pris en charge sous *MetroCluster-over-IP-connections*
- Le commutateur n'est utilisé que pour connecter des contrôleurs IP MetroCluster et, dans certaines configurations, des tiroirs disques NS224
- Le commutateur est configuré à l'aide du fichier RCF (Reference Configuration File) fourni par NetApp

Tout switch qui ne répond pas à ces exigences n'est **pas** un switch validé par NetApp.

## Commutateurs compatibles MetroCluster

Un commutateur conforme à MetroCluster n'est pas validé par NetApp, mais peut être utilisé dans une configuration MetroCluster IP si elle répond à certaines exigences et directives de configuration.



NetApp ne fournit pas de services de support pour la résolution de problèmes ni la configuration pour un switch non validé conforme à MetroCluster.

## Exigences relatives aux liaisons inter-commutateurs (ISL) sur les configurations IP MetroCluster

Les liens ISL (Inter-Switch Links) transportant le trafic MetroCluster sur toutes les configurations IP MetroCluster et les topologies réseau ont certaines exigences. Ces exigences s'appliquent à tous les liens ISL transportant du trafic MetroCluster, que les liens ISL soient directs ou partagés entre les commutateurs des clients.

### Exigences ISL de MetroCluster

Ce qui suit s'applique aux liens ISL sur toutes les configurations MetroCluster IP :

- Les deux tissus doivent avoir le même nombre de liens ISL.
- Les liens ISL sur une structure doivent tous être de la même vitesse et de la même longueur.
- Les liens ISL des deux tissus doivent être de la même vitesse et de la même longueur.
- La différence de distance maximale prise en charge entre le tissu 1 et le tissu 2 est de 20 km ou 0,2 ms.
- Les liens ISL doivent avoir la même topologie. Par exemple, ils doivent tous être des liens directs, ou si la configuration utilise WDM, ils doivent tous utiliser WDM.
- La vitesse ISL minimale requise dépend du modèle de plate-forme :
  - À partir d' ONTAP 9.18.1, les plateformes avec une vitesse de port backend IP MetroCluster de 100G nécessitent une vitesse de liaison ISL minimale de 100Gbps. L'utilisation d'une vitesse ISL différente nécessite une demande de variation de fonctionnalité (FPVR). Pour déposer une réclamation FPVR, veuillez contacter votre équipe commerciale NetApp .
  - Sur toutes les autres plateformes, la vitesse de liaison ISL minimale prise en charge est de 10 Gbit/s.
- Il doit y avoir au moins un port ISL 10 Gbits/s par structure.

### Limites de latence et de perte de paquets sur les liens ISL

Ce qui suit s'applique au trafic aller-retour entre les commutateurs IP MetroCluster sur site\_A et site\_B, avec la

configuration MetroCluster en état de fonctionnement stable :

- Comme la distance entre deux sites MetroCluster augmente, la latence augmente, généralement dans la plage de 1 ms temps de retard aller-retour par 100 km (62 miles). La latence dépend également de l'accord de niveau de service (SLA) du réseau en termes de bande passante des liaisons ISL, de débit de paquets et de gigue sur le réseau. La faible bande passante, la gigue élevée et les baisses aléatoires de paquets entraînent différents mécanismes de récupération par les commutateurs ou le moteur TCP sur les modules de contrôleur, pour une livraison réussie des paquets. Ces mécanismes de restauration peuvent augmenter la latence globale. Pour plus d'informations sur la latence de trajet aller-retour et les exigences de distance maximale pour votre configuration, reportez-vous au "[Hardware Universe](#) :"
- Tout périphérique qui contribue à la latence doit être pris en compte.
- Le "[Hardware Universe](#) :" indique la distance en km. Vous devez allouer 1 ms par 100 km. La distance maximale est définie par ce qui est atteint en premier, soit par le temps aller-retour maximal (RTT) en ms, soit par la distance en km. Par exemple, si le *Hardware Universe* indique une distance de 300 km, en se traduisant par 3 ms, votre ISL ne peut pas dépasser 300 km et la RTT maximale ne peut pas dépasser 3 ms, selon la première éventualité atteinte.
- La perte de paquets doit être inférieure ou égale à 0,01 %. La perte maximale de paquets est la somme de toutes les pertes sur toutes les liaisons sur le chemin entre les nœuds MetroCluster et la perte sur les interfaces IP MetroCluster locales.
- La valeur de gigue prise en charge est de 3 ms pour un aller-retour (ou 1,5 ms pour un aller-simple).
- Le réseau doit allouer et maintenir la quantité de bande passante SLA requise pour le trafic MetroCluster, indépendamment des microrafales et des pics de trafic.
- Si vous utilisez ONTAP 9.7 ou une version ultérieure, le réseau intermédiaire entre les deux sites doit fournir une bande passante minimale de 4,5 Gbit/s pour la configuration IP de MetroCluster.

## Considérations relatives à l'émetteur-récepteur et au câble

Tous les SFP ou SFP pris en charge par le fournisseur de l'équipement sont pris en charge pour les liens ISL de MetroCluster. Les SFP et QSFP fournis par NetApp ou le fournisseur de l'équipement doivent être pris en charge par le commutateur et le micrologiciel du commutateur.

Lorsque vous connectez les contrôleurs aux commutateurs et aux liens ISL du cluster local, vous devez utiliser les émetteurs-récepteurs et les câbles fournis par NetApp avec le MetroCluster.

Lorsque vous utilisez une carte QSFP-SFP, la configuration du port en mode de vitesse écorché ou natif dépend du modèle du commutateur et du micrologiciel. Par exemple, pour utiliser un adaptateur QSFP-SFP avec des commutateurs Cisco 9336C exécutant le micrologiciel NX-OS 9.x ou 10.x, vous devez configurer le port en mode de vitesse natif.



Si vous configurez une FCR, vérifiez que vous sélectionnez le mode de vitesse correct ou utilisez un port avec un mode de vitesse approprié.

## Utilisation de xWDM, TDM et de périphériques de cryptage externes

Lorsque vous utilisez des périphériques xWDM/TDM ou des périphériques fournissant un cryptage dans une configuration IP MetroCluster, votre environnement doit satisfaire aux exigences suivantes :

- Lors de la connexion des commutateurs IP MetroCluster au xWDM/TDM, les périphériques de cryptage externes ou l'équipement xWDM/TDM doivent être certifiés par le fournisseur pour le commutateur et le micrologiciel. La certification doit couvrir le mode de fonctionnement (tel que l'agrégation et le cryptage).

- La latence et la gigue globales de bout en bout, y compris le cryptage, ne peuvent pas dépasser la quantité maximale indiquée dans le IMT et dans cette documentation.

## Nombr pris en charge de liens ISL et de câbles de dérivation

Le tableau suivant indique le nombre maximal de liens ISL pris en charge qui peuvent être configurés sur un commutateur IP MetroCluster à l'aide de la configuration du fichier de configuration de référence (RCF).

Modèle de commutateur IP MetroCluster	Type de port	Nombre maximal de liens ISL
Commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom	Ports natifs	4 ISL utilisant 10 Gbits/s ou 25 Gbits/s.
Commutateurs BES-53248 pris en charge par Broadcom	Ports natifs (remarque 1)	2 ISL utilisant 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s.
Cisco 3132Q-V	Ports natifs	6 ISL utilisant 40 Gbit/s.
Cisco 3132Q-V	Câbles de dérivation	16 ISL utilisant 10 Gbits/s.
Cisco 3232C	Ports natifs	6 ISL utilisant 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s.
Cisco 3232C	Câbles de dérivation	16 ISL utilisant 10 Gbits/s ou 25 Gbits/s.
Cisco 9336C-FX2 (pas de connexion des tiroirs NS224)	Ports natifs	6 ISL utilisant 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s.
Cisco 9336C-FX2 (pas de connexion des tiroirs NS224)	Câbles de dérivation	16 ISL utilisant 10 Gbits/s ou 25 Gbits/s.
Cisco 9336C-FX2 (connexion des tiroirs NS224)	Ports natifs (remarque 2)	4 ISL utilisant 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s.
Cisco 9336C-FX2 (connexion des tiroirs NS224)	Câbles de dérivation (remarque 2)	16 ISL utilisant 10 Gbits/s ou 25 Gbits/s.
NVIDIA SN2100	Ports natifs (remarque 2)	2 ISL utilisant 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s.
NVIDIA SN2100	Câbles de dérivation (remarque 2)	8 ISL utilisant 10 Gbits/s ou 25 Gbits/s.

**Remarque 1 :** l'utilisation de liens ISL de 40 Gbits/s ou de 100 Gbits/s sur un commutateur BES-53248 nécessite une licence supplémentaire.

**Remarque 2 :** les mêmes ports sont utilisés pour la vitesse native et le mode de répartition. Vous devez choisir

d'utiliser les ports en mode de vitesse native ou en mode écorché lors de la création du fichier RCF.

- Tous les liens ISL d'un commutateur IP MetroCluster doivent être à la même vitesse. L'utilisation simultanée de plusieurs ports ISL à des vitesses différentes n'est pas prise en charge.
- Pour des performances optimales, vous devez utiliser au moins un lien ISL de 40 Gbit/s par réseau. Vous ne devez pas utiliser un lien ISL de 10 Gbits/s par réseau pour les systèmes FAS9000, AFF A700 ou d'autres plateformes haute capacité.



NetApp vous recommande de configurer un petit nombre de liens ISL à large bande passante plutôt qu'un grand nombre de liens ISL à faible bande passante. Par exemple, il est préférable de configurer un lien ISL de 40 Gbits/s au lieu de quatre liens ISL de 10 Gbits/s. Lorsque plusieurs liens ISL sont utilisés, l'équilibrage statistique de la charge peut avoir un impact sur le débit maximal. Un équilibrage inégal peut réduire le débit à celui d'un lien ISL unique.

## Conditions requises pour déployer les configurations IP MetroCluster dans les réseaux partagés de couche 2 ou de couche 3

Selon vos besoins, vous pouvez utiliser des réseaux partagés de couche 2 ou 3 pour déployer MetroCluster.

À partir de ONTAP 9.6, les configurations IP MetroCluster avec commutateurs pris en charge peuvent partager des réseaux existants pour des liaisons inter-commutateurs (ISL) au lieu d'utiliser des liens MetroCluster dédiés. Cette topologie est appelée *réseaux de couche 2 partagés*.

Depuis ONTAP 9.9.1, les configurations MetroCluster IP peuvent être implémentées avec des connexions back-end IP-routées (couche 3). Cette topologie est appelée *réseaux de couche 3 partagés*.



- Toutes les fonctionnalités ne sont pas prises en charge dans toutes les topologies réseau.
- Vous devez vérifier que vous disposez d'une capacité réseau adéquate et que la taille de lien ISL est adaptée à votre configuration. Une faible latence est primordiale pour la réplication des données entre les sites MetroCluster. Les problèmes de latence sur ces connexions peuvent affecter les E/S client
- Toutes les références aux switchs Back-end MetroCluster font référence aux switchs validés par NetApp ou compatibles MetroCluster. Voir "["Commutateurs validés par NetApp et compatibles MetroCluster"](#) pour en savoir plus.

## Exigences ISL pour les réseaux de couche 2 et 3

Ce qui suit s'applique aux réseaux de couche 2 et 3 :

- Il n'est pas nécessaire que la vitesse et le nombre de liens ISL entre les commutateurs MetroCluster et les commutateurs de réseau intermédiaire correspondent. De même, la vitesse entre les commutateurs de réseau intermédiaire n'a pas besoin de correspondre.

Par exemple, les commutateurs MetroCluster peuvent se connecter en utilisant un lien ISL de 40 Gbit/s aux commutateurs intermédiaires, tandis que les commutateurs intermédiaires peuvent se connecter en utilisant deux liens ISL de 100 Gbit/s.

- La surveillance du réseau doit être configurée sur le réseau intermédiaire pour surveiller l'utilisation des

liens ISL, les erreurs (DROPs, volets de liaison, corruption, etc.), et les défaillances.


- La taille de MTU doit être définie sur 9216 sur tous les ports transportant le trafic MetroCluster de bout en bout.
- Aucun autre trafic ne peut être configuré avec une priorité plus élevée que la classe de service (COS) 5.
- La notification explicite de congestion (ECN) doit être configurée sur tous les chemins transportant le trafic MetroCluster de bout en bout.
- Les liens ISL transportant du trafic MetroCluster doivent être des liaisons natives entre les commutateurs.

Les services de partage de liens tels que les liens MPLS (Multi protocol Label Switching) ne sont pas pris en charge.

- Les VLAN de couche 2 doivent s'étendre nativement sur les sites. Le recouvrement VLAN tel que le LAN extensible virtuel (VXLAN) n'est pas pris en charge.
- Le nombre d'interrupteurs intermédiaires n'est pas limité. Cependant, NetApp vous recommande de conserver le nombre de commutateurs au minimum requis.
- Les liens ISL des commutateurs MetroCluster sont configurés avec les éléments suivants :
  - Switch port mode 'trunk' dans le cadre d'un port-Channel LACP
  - La taille de MTU est 9216
  - Aucun VLAN natif n'est configuré
  - Seuls les VLAN transportant le trafic MetroCluster intersite sont autorisés
  - Le VLAN par défaut du commutateur n'est pas autorisé

## Considérations relatives aux réseaux de couche 2

Les switchs backend MetroCluster sont connectés au réseau du client.

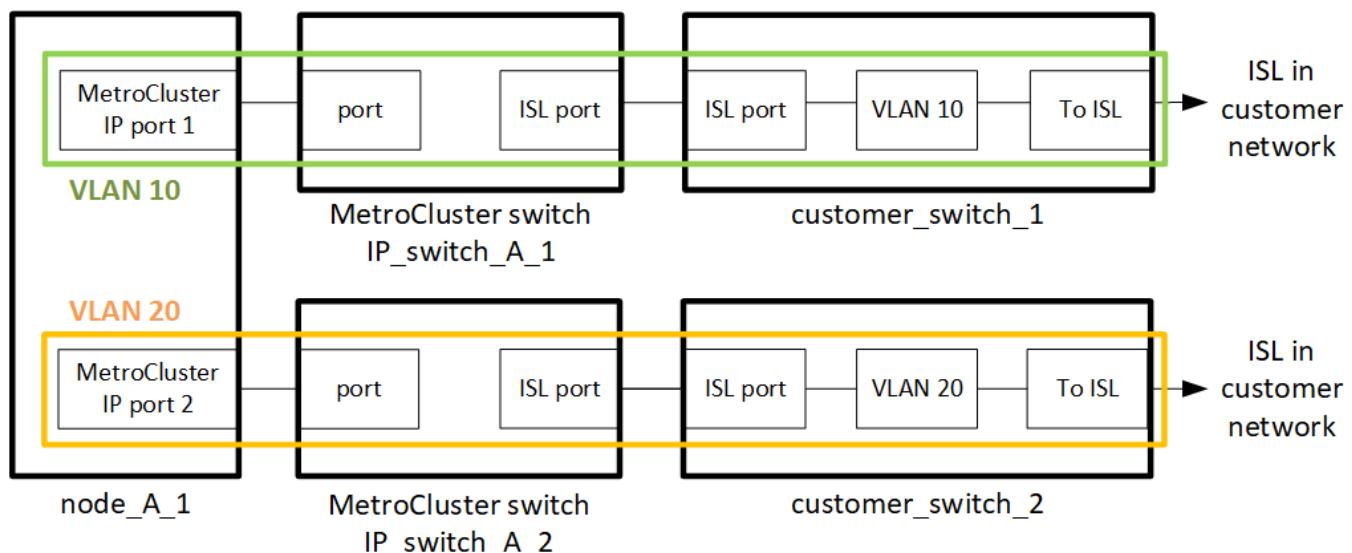

Les commutateurs intermédiaires fournis par le client doivent répondre aux exigences suivantes :

- Le réseau intermédiaire doit fournir les mêmes VLAN entre les sites. Cela doit correspondre aux VLAN MetroCluster définis dans le fichier RCF.
- RcfFileGenerator ne permet pas la création d'un fichier RCF à l'aide de VLAN non pris en charge par la plate-forme.

- Le RcfFileGenerator peut restreindre l'utilisation de certains ID de VLAN, par exemple, s'ils sont destinés à une utilisation ultérieure. En règle générale, les VLAN réservés sont jusqu'à 100 inclus.
- Les VLAN de couche 2 dont les ID correspondent aux VLAN MetroCluster doivent s'étendre sur le réseau partagé.

### Configuration VLAN dans ONTAP

Vous ne pouvez spécifier le VLAN qu'au cours de la création de l'interface. Vous pouvez configurer les VLAN 10 et 20 par défaut, ou les VLAN compris entre 101 et 4096 (ou le nombre pris en charge par le fournisseur du commutateur, selon le nombre le plus faible). Une fois les interfaces MetroCluster créées, vous ne pouvez pas modifier l'ID du VLAN.



Certains fournisseurs de commutateurs peuvent réservé l'utilisation de certains VLAN.

Les systèmes suivants ne nécessitent pas de configuration VLAN dans ONTAP. Le VLAN est spécifié par la configuration des ports de commutateur :

- FAS8200 ET AFF A300
- AFF A320
- FAS9000 et AFF A700
- AFF A800, ASA A800, AFF C800 et ASA C800




Les systèmes répertoriés ci-dessus peuvent être configurés à l'aide des VLAN 100 et inférieurs. Cependant, certains VLAN de cette plage peuvent être réservés pour une utilisation autre ou future.

Pour tous les autres systèmes, vous devez configurer le VLAN lorsque vous créez les interfaces MetroCluster dans ONTAP. Les restrictions suivantes s'appliquent :

- Le VLAN par défaut est 10 et 20
- Si vous utilisez ONTAP 9.7 ou une version antérieure, vous ne pouvez utiliser que les VLAN 10 et 20 par défaut.
- Si vous utilisez ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, vous pouvez utiliser les VLAN 10 et 20 par défaut et un VLAN supérieur à 100 (101 et supérieur) peut également être utilisé.

### Considérations relatives aux réseaux de couche 3

Les commutateurs back-end MetroCluster sont connectés au réseau IP routé, soit directement aux routeurs (comme indiqué dans l'exemple simplifié suivant), soit via d'autres commutateurs.

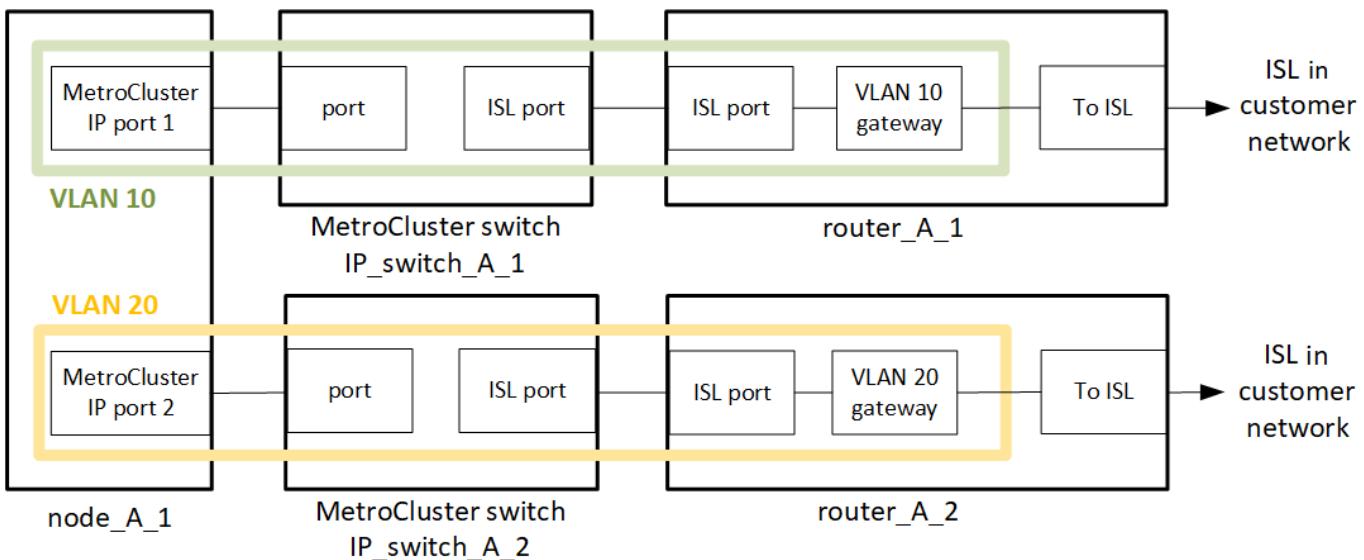

L'environnement MetroCluster est configuré et câblé sous la forme d'une configuration IP MetroCluster standard, comme décrit dans la "["Configurer les composants matériels de MetroCluster"](#)". Lorsque vous effectuez la procédure d'installation et de câblage, vous devez effectuer les étapes spécifiques à une configuration de couche 3. Ce qui suit s'applique aux configurations de couche 3 :

- Vous pouvez connecter les commutateurs MetroCluster directement au routeur ou à un ou plusieurs commutateurs intermédiaires.
- Vous pouvez connecter les interfaces IP MetroCluster directement au routeur ou à l'un des commutateurs intermédiaires.
- Le VLAN doit être étendu au périphérique de passerelle.
- Vous utilisez le `-gateway` parameter Pour configurer l'adresse IP de l'interface MetroCluster avec une adresse de passerelle IP.
- Les ID de VLAN pour les VLAN MetroCluster doivent être les mêmes sur chaque site. Cependant, les sous-réseaux peuvent être différents.
- Le routage dynamique n'est pas pris en charge pour le trafic MetroCluster.
- Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge :
  - Configurations MetroCluster à 8 nœuds
  - Actualisation d'une configuration MetroCluster à quatre nœuds
  - Transition de MetroCluster FC à MetroCluster IP
- Deux sous-réseaux sont requis sur chaque site MetroCluster : un sur chaque réseau.
- L'affectation auto-IP n'est pas prise en charge.

Lorsque vous configurez des routeurs et des adresses IP de passerelle, vous devez répondre aux exigences suivantes :


- Deux interfaces sur un nœud ne peuvent pas avoir la même adresse IP de passerelle.
- Les interfaces correspondantes sur les paires haute disponibilité sur chaque site doivent avoir la même adresse IP de passerelle.
- Les interfaces correspondantes sur un nœud et ses partenaires DR et aux ne peuvent pas avoir la même adresse IP de passerelle.

- Les interfaces correspondantes sur un nœud et ses partenaires DR et aux doivent avoir le même ID VLAN.


## Réglages requis pour les commutateurs intermédiaires

Lorsque le trafic MetroCluster traverse un lien ISL dans un réseau intermédiaire, vérifiez que la configuration des commutateurs intermédiaires garantit que le trafic MetroCluster (RDMA et stockage) répond aux niveaux de service requis sur l'ensemble du chemin entre les sites MetroCluster.

Le schéma suivant présente les paramètres requis lors de l'utilisation de commutateurs Cisco validés par NetApp :

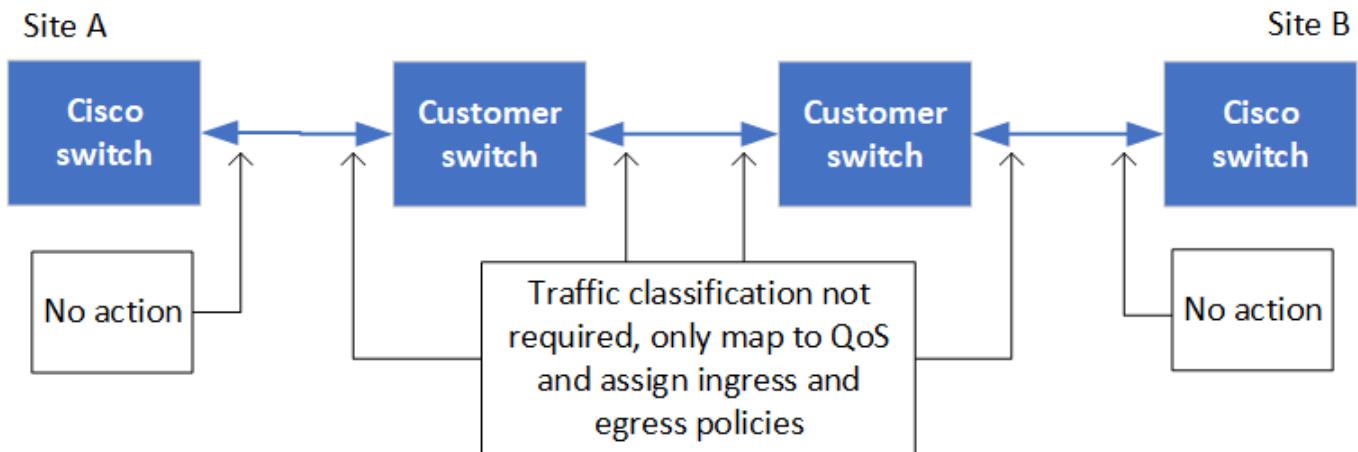

Le diagramme suivant présente les paramètres requis pour un réseau partagé lorsque les commutateurs externes sont des commutateurs IP Broadcom.

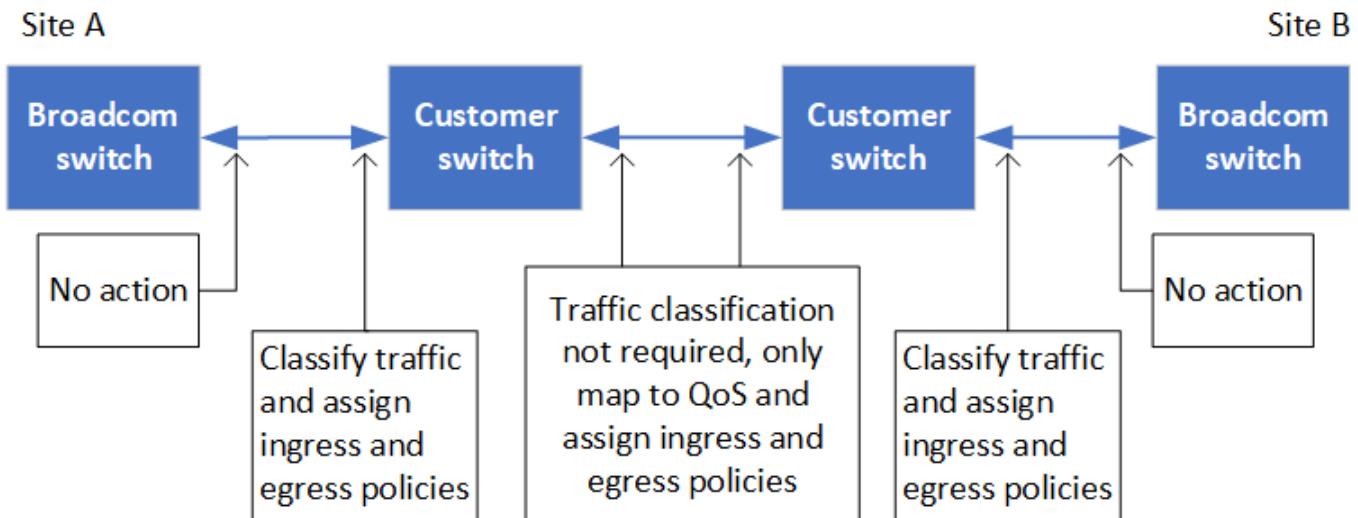

Dans cet exemple, les stratégies et mappages suivants sont créés pour le trafic MetroCluster :

- Le MetroClusterIP\_ISL\_Ingress La politique s'applique aux ports du commutateur intermédiaire qui se connecte aux commutateurs IP MetroCluster.

Le MetroClusterIP\_ISL\_Ingress la stratégie mappe le trafic marqué entrant à la file d'attente appropriée sur le commutateur intermédiaire.

- A MetroClusterIP\_ISL\_Egress La règle s'applique aux ports du commutateur intermédiaire qui se

connectent aux liens ISL entre les commutateurs intermédiaires.

- Vous devez configurer les commutateurs intermédiaires avec des mappages d'accès QoS, des classes et des règles correspondants le long du chemin d'accès entre les commutateurs IP MetroCluster. Les commutateurs intermédiaires associent le trafic RDMA à COS5 et le trafic de stockage à COS4.

Les exemples suivants concernent les switchs Cisco Nexus 3232C et 9336C-FX2. Selon le fournisseur et le modèle de votre commutateur, vous devez vérifier que vos commutateurs intermédiaires ont une configuration appropriée.

#### **Configurez le mappage de classes pour le port ISL du commutateur intermédiaire**

L'exemple suivant montre les définitions de carte de classe selon que vous devez classer ou faire correspondre le trafic lors de l'entrée.

##### **Classer le trafic à l'entrée :**

```
ip access-list rdma
 10 permit tcp any eq 10006 any
 20 permit tcp any any eq 10006
ip access-list storage
 10 permit tcp any eq 65200 any
 20 permit tcp any any eq 65200

class-map type qos match-all rdma
  match access-group name rdma
class-map type qos match-all storage
  match access-group name storage
```

##### **Correspondance du trafic à l'entrée :**

```
class-map type qos match-any c5
  match cos 5
  match dscp 40
class-map type qos match-any c4
  match cos 4
  match dscp 32
```

#### **Créer un mappage de règles d'entrée sur le port ISL du commutateur intermédiaire :**

Les exemples suivants montrent comment créer une carte de règles d'entrée selon que vous devez classifier ou faire correspondre le trafic lors de l'entrée.

**Classer le trafic à l'entrée :**

```
policy-map type qos MetroClusterIP_ISL_Ingress_Classify
  class rdma
    set dscp 40
    set cos 5
    set qos-group 5
  class storage
    set dscp 32
    set cos 4
    set qos-group 4
  class class-default
    set qos-group 0
```

**Faire correspondre le trafic à l'entrée :**

```
policy-map type qos MetroClusterIP_ISL_Ingress_Match
  class c5
    set dscp 40
    set cos 5
    set qos-group 5
  class c4
    set dscp 32
    set cos 4
    set qos-group 4
  class class-default
    set qos-group 0
```

**Configurez la règle de mise en file d'attente de sortie pour les ports ISL**

L'exemple suivant montre comment configurer la règle de mise en file d'attente de sortie :

```

policy-map type queuing MetroClusterIP_ISL_Egress
    class type queuing c-out-8q-q7
        priority level 1
    class type queuing c-out-8q-q6
        priority level 2
    class type queuing c-out-8q-q5
        priority level 3
        random-detect threshold burst-optimized ecn
    class type queuing c-out-8q-q4
        priority level 4
        random-detect threshold burst-optimized ecn
    class type queuing c-out-8q-q3
        priority level 5
    class type queuing c-out-8q-q2
        priority level 6
    class type queuing c-out-8q-q1
        priority level 7
    class type queuing c-out-8q-q-default
        bandwidth remaining percent 100
        random-detect threshold burst-optimized ecn

```

Ces paramètres doivent être appliqués à tous les commutateurs et liens ISL transportant du trafic MetroCluster.

Dans cet exemple, Q4 et Q5 sont configurés avec random-detect threshold burst-optimized ecn. En fonction de votre configuration, vous devrez peut-être définir les seuils minimal et maximal, comme indiqué dans l'exemple suivant :

```

class type queuing c-out-8q-q5
    priority level 3
    random-detect minimum-threshold 3000 kbytes maximum-threshold 4000
    kbytes drop-probability 0 weight 0 ecn
class type queuing c-out-8q-q4
    priority level 4
    random-detect minimum-threshold 2000 kbytes maximum-threshold 3000
    kbytes drop-probability 0 weight 0 ecn

```



Les valeurs minimale et maximale varient en fonction du commutateur et de vos besoins.

### Exemple 1 : Cisco

Si votre configuration comporte des commutateurs Cisco, vous n'avez pas besoin de classer sur le premier port d'entrée du commutateur intermédiaire. Vous configurez ensuite les mappages et les règles suivants :

- class-map type qos match-any c5
- class-map type qos match-any c4

- MetroClusterIP\_ISL\_Ingress\_Match

Vous attribuez le MetroClusterIP\_ISL\_Ingress\_Match Mappage de règles sur les ports ISL transportant le trafic MetroCluster.

#### **Exemple 2 : Broadcom**

Si votre configuration comporte des commutateurs Broadcom, vous devez classer le premier port d'entrée du commutateur intermédiaire. Vous configurez ensuite les mappages et les règles suivants :

- ip access-list rdma
- ip access-list storage
- class-map type qos match-all rdma
- class-map type qos match-all storage
- MetroClusterIP\_ISL\_Ingress\_Classify
- MetroClusterIP\_ISL\_Ingress\_Match

Vous attribuez the MetroClusterIP\_ISL\_Ingress\_Classify La stratégie est mappée sur les ports ISL du commutateur intermédiaire qui connecte le commutateur Broadcom.

Vous attribuez le MetroClusterIP\_ISL\_Ingress\_Match La stratégie est mappée sur les ports ISL du commutateur intermédiaire qui transportent le trafic MetroCluster mais ne connecte pas le commutateur Broadcom.

## **Exemples de topologie de réseau de configuration IP MetroCluster**

À partir de ONTAP 9.6, certaines configurations réseau supplémentaires sont prises en charge pour les configurations IP de MetroCluster. Cette section fournit des exemples de configurations réseau prises en charge. Toutes les topologies prises en charge ne sont pas répertoriées.


Dans ces topologies, on suppose que les réseaux ISL et intermédiaire sont configurés conformément aux exigences décrites dans le "[Considérations relatives aux liens ISL](#)".



Si vous partagez un lien ISL avec un trafic non MetroCluster, vous devez vérifier que le MetroCluster dispose en permanence de la bande passante minimale requise.


### **Configuration réseau partagée avec liens directs**

Dans cette topologie, deux sites distincts sont connectés par des liens directs. Ces liaisons peuvent être entre les périphériques ou commutateurs xWDM et TDM. La capacité des liens ISL n'est pas dédiée au trafic MetroCluster, mais elle est partagée avec un autre trafic non MetroCluster.

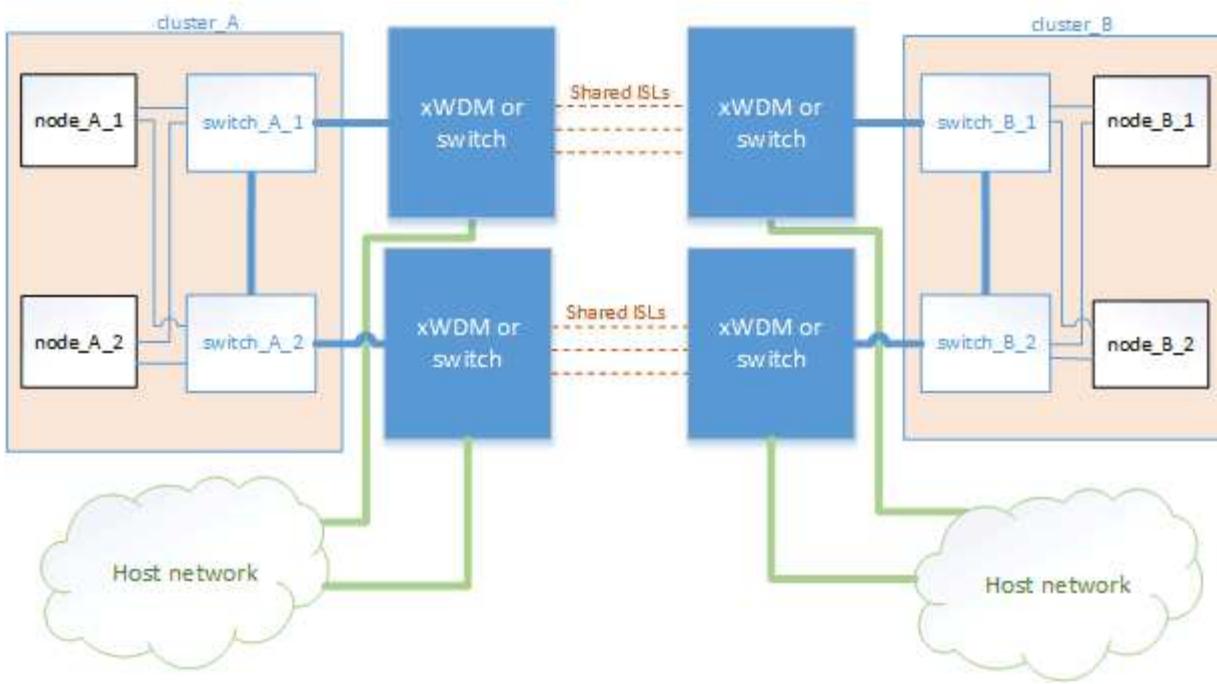

## Infrastructure partagée avec réseaux intermédiaires

Dans cette topologie, les sites MetroCluster ne sont pas directement connectés, mais MetroCluster et le trafic hôte traversent un réseau. Le réseau peut se composer d'une série de commutateurs et de commutateurs xWDM et TDM, mais contrairement à la configuration partagée avec des liens ISL directs, les liens ne sont pas directs entre les sites. En fonction de l'infrastructure entre les sites, toute combinaison de configurations réseau est possible.

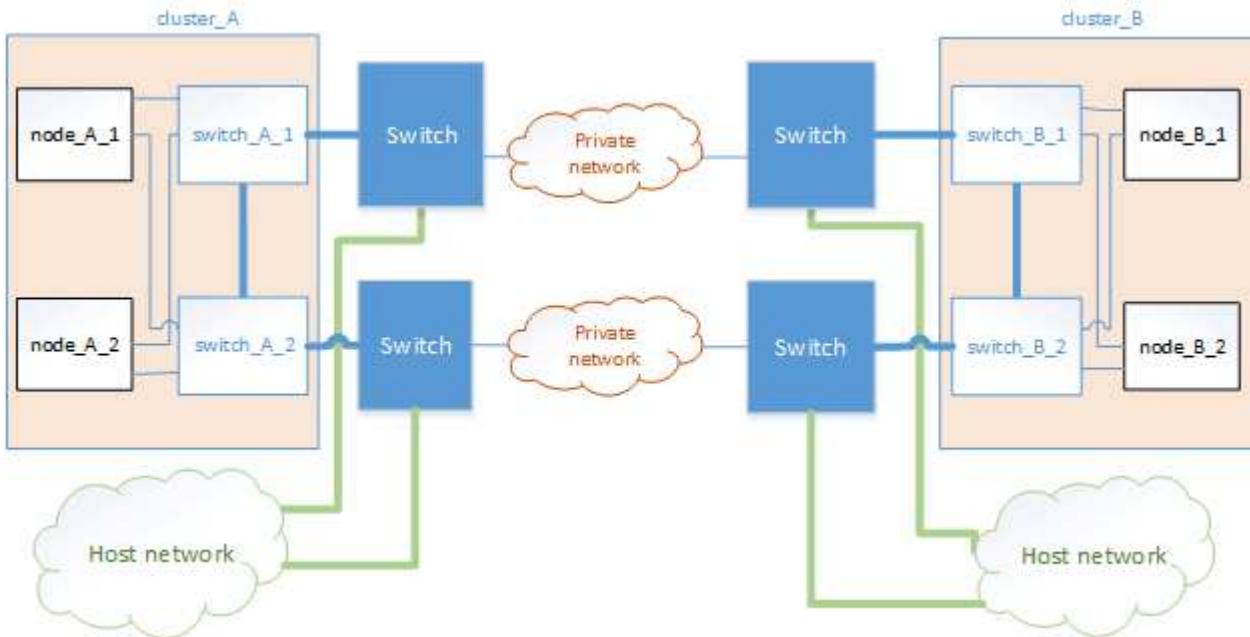


## Plusieurs configurations MetroCluster partageant un réseau intermédiaire

Dans cette topologie, deux configurations MetroCluster distinctes partagent le même réseau intermédiaire. Dans l'exemple, MetroCluster un commutateur\_A\_1 et MetroCluster deux commutateurs\_A\_1 se connectent tous deux au même commutateur intermédiaire.




« MetroCluster One » ou « MetroCluster Two » peut être une configuration MetroCluster à huit nœuds ou deux configurations MetroCluster à quatre nœuds.

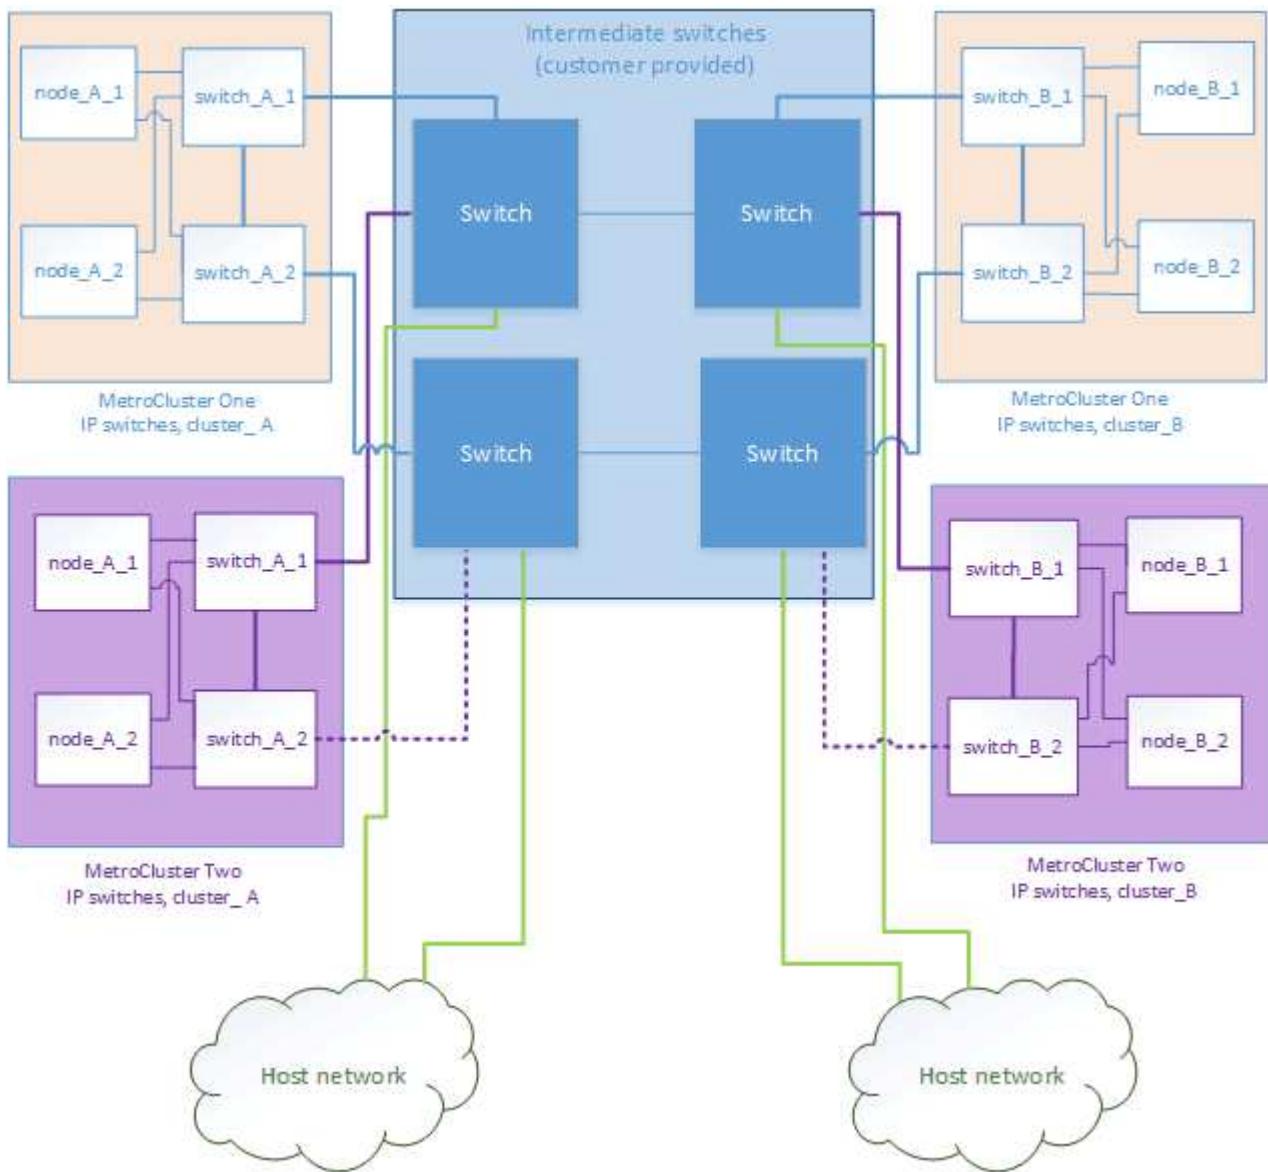

### Combinaison d'une configuration MetroCluster à l'aide de switchs validés NetApp et d'une configuration à l'aide de switchs compatibles MetroCluster

Deux configurations MetroCluster distinctes partagent le même commutateur intermédiaire, où un MetroCluster est configuré à l'aide de commutateurs validés NetApp dans une configuration de couche 2 partagée (MetroCluster ONE), et l'autre MetroCluster est configuré à l'aide de commutateurs compatibles MetroCluster qui se connectent directement aux commutateurs intermédiaires (MetroCluster Two).

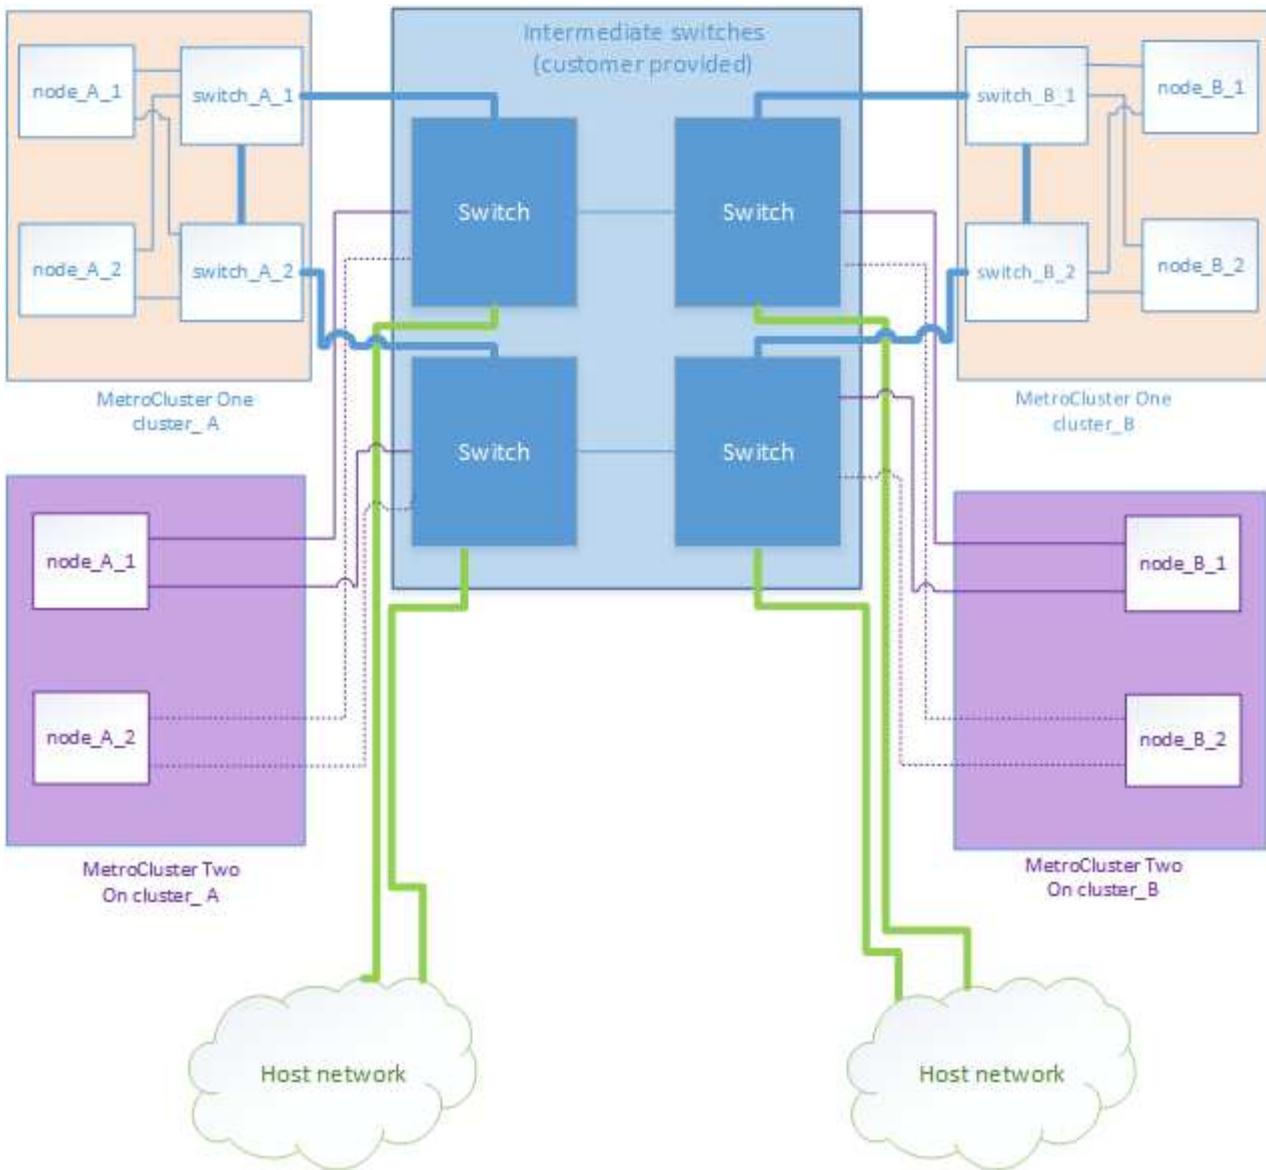

## **Informations sur le copyright**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## **Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.