



准备安装

StorageGRID appliances

NetApp
December 09, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-appliances/installconfig/preparing-site.html> on December 09, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

准备StorageGRID安装	1
准备站点	1
打开包装箱	5
获取其他设备和工具	16
所有设备	17
设备专用设备和工具	17
收集网络信息	20
StorageGRID 网络类型	20
收集网络信息(SG100和SG1000)	21
收集网络信息(SG110和SG1100)	28
收集网络信息(SG5700)	36
收集网络信息(SG信 元)	42
收集网络信息(SG6000)	48
收集网络信息(SG6100)	55

准备StorageGRID安装

准备站点

在安装设备之前，您必须确保要使用的站点和机柜或机架符合 StorageGRID 设备的规格。

步骤

1. 确认站点满足温度，湿度，海拔范围，气流，散热，布线，电源和接地。请参见 "[NetApp Hardware Universe](#)" 有关详细信息 ...
2. 确认您所在位置提供的交流电源电压正确无误：

型号	要求
SG100和SG1000	120至240伏交流电
SG110和SG1100	100至240伏交流电
SG5712	120至240伏交流电
SG5760	240伏交流电
SG5812	120至240伏交流电
SG5860	240伏交流电
SGF6024	120伏交流电
SG6060	240伏交流电
GF6112	240伏交流电
SG6160	240伏交流电

3. 确认您所在位置符合设备的电源要求：



StorageGRID设备中的电源额定功率明显高于StorageGRID设备硬件使用量、即使在最大功耗期间也是如此。NetApp建议使用下表中的数字来确定包含StorageGRID设备的建议机架布局是否与您的机架电源预算兼容。

型号	所需平均功率(W)	所需最大功率(W)
SG100	273	400

型号	所需平均功率(W)	所需最大功率(W)
SG1000	337	600
SG110	352	500
SG1100	422	700
SG5712	578	700
SG5760	1394	1800
SG5812	449	600
SG5860	1048	1300
SGF6024	1027	1900
SG6060	1484	2300
GF6112	446	700
SG6160	1312	1800

4. 准备一个19英寸(48.3厘米)的机柜或机架、以容纳以下尺寸的磁盘架(不带缆线)。

SG100和SG1000

高度	宽度	深度	最大重量
1.70 英寸 (4.32 厘米)	17.32 英寸 (44.0 厘米)	32.0 英寸 (81.3 厘米)	39 磅 (17.7 千克)

SG110和SG1100

高度	宽度	深度	最大重量
1.70 英寸 (4.31厘米)	18.98英寸 (48.2厘米)	33.11英寸 (84.1厘米)	43.83磅 (19.88千克)

SG5700

设备型号	高度	宽度	深度	最大重量
SG5712 (12 个驱动器)	3.41 英寸 (8.68 厘米)	17.6 英寸 (44.7 厘米)	21.1 英寸 (53.6 厘米)	63.9 磅 (29.0 千克)
SG5760 (60 个驱动器)	6.87 英寸 (17.46 厘米)	17.66 英寸 (44.86 厘米)	38.25 英寸 (97.16 厘米)	250 磅 (113 千克)

SGs了

设备型号	高度	宽度	深度	最大重量
SG5812 (12 个驱动器)	3.4英寸 (8.6厘米)	17.6 英寸 (44.8厘米)	21.1 英寸 (53.6 厘米)	64.92磅 (29.45千克)
SG5860 (60 个驱动器)	7.0英寸 (28.6厘米)	17.6 英寸 (44.8厘米)	37.8英寸 (92.2厘米)	253.0磅 (104.76千克)

SG6000

磁盘架类型	高度	宽度	深度	最大重量
E2860控制器架(SG6060)	6.87 英寸 (17.46 厘米)	17.66 英寸 (44.86 厘米)	38.25 英寸 (97.16 厘米)	250 磅 (113 千克)

磁盘架类型	高度	宽度	深度	最大重量
扩展架(SG6060)—可选	6.87 英寸 (17.46 厘米)	17.66 英寸 (44.86 厘米)	38.25 英寸 (97.16 厘米)	250 磅 (113 千克)
EF570控制器架(GF6024)	3.35 英寸 (8.50 厘米)	17.66 英寸 (44.86 厘米)	19.00 英寸 (48.26 厘米)	51.74 磅 (23.47 千克)
SG6000-CN计算控制器	1.70 英寸 (4.32 厘米)	17.32 英寸 (44.0 厘米)	32.0 英寸 (81.3 厘米)	39 磅 (17.7 千克)

SG6100

设备型号/磁盘架类型	高度	宽度	深度	最大重量
GF6112设备	1.70 英寸 (4.31厘米)	17.32 英寸 (44.0 厘米)	33.11英寸 (84.1厘米)	43.83磅 (19.88千克)
SG6100-CN计算控制器(SG6160)	1.70 英寸 (4.32 厘米)	17.32 英寸 (44.0 厘米)	33.11英寸 (84.1厘米)	40.98磅 (18.59千克)
E4060控制器架(SG6160)	6.87 英寸 (17.45厘米)	17.64英寸 (44.8厘米)	36.3英寸 (97.16 厘米)	223.58磅 (不含重量：
扩展架(SG6160)—可选	6.87 英寸 (17.45厘米)	17.64英寸 (44.8厘米)	36.3英寸 (97.16 厘米)	223.58磅 (不含重量：

5. 确定要在何处安装设备。



在安装E2860或E4000控制器架或可选扩展架时、请从底部到机架或机柜顶部安装硬件、以防止设备翻倒。为确保机柜或机架底部是最重的设备、请在E2860或E4000控制器架和扩展架上方安装SG6000-CN或SG6100-CN控制器。



在提交安装之前、请确认SG6000或SG6100设备附带的缆线或您提供的缆线长度足以满足计划的布局。

6. 安装所需的任何网络交换机。请参见 "[NetApp 互操作性表工具](#)" 有关兼容性信息、请参见。

打开包装箱

安装StorageGRID 设备之前，请打开所有包装箱的包装并将物品与装箱单上的物品进行比较。

SG100和SG1000

- * 硬件 *

SG100或SG1000



带说明的导轨套件



- 电源线



您的机柜可能使用专用电源线，而不是设备随附的电源线。

您所在国家/地区的两条电源线



SG110和SG1100

- * 硬件 *

SG110或SG1100



带说明的导轨套件



前挡板



- 电源线



您的机柜可能使用专用电源线，而不是设备随附的电源线。

您所在国家/地区的两条电源线



SG5700

- * 硬件 *

安装了12个驱动器的**SG5712**设备



SG5760设备、但未安装驱动器




产品前挡板




带说明的导轨套件




SG5760：60个驱动器

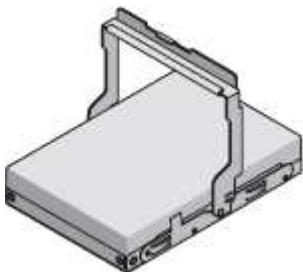

SG5760：句柄

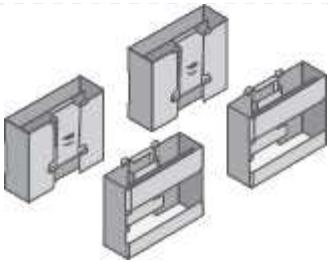

SG5760：用于方孔机架安装的后支架和固定螺帽

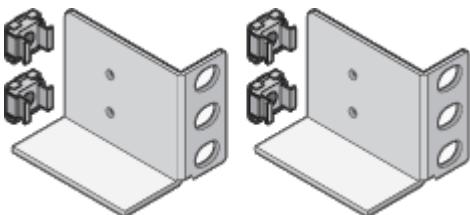

- 电缆和连接器



您的机柜可能使用专用电源线，而不是设备随附的电源线。

您所在国家/地区的两条电源线



光缆和**SFP**收发器



- 用于 FC 互连端口的两根光缆
- 八个 SFP+ 收发器，与四个 16Gb/s FC 互连端口和四个 10-GbE 网络端口兼容

SGs了

- * 硬件 *


安装了**12**个驱动器的**SG5812**设备



SG5860设备、未安装驱动器



产品前挡板

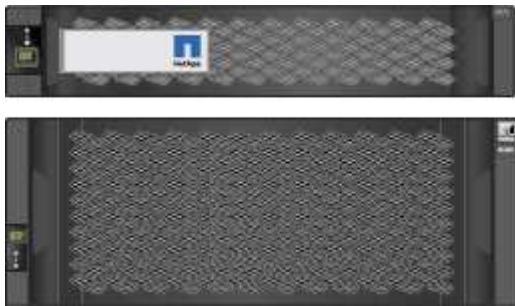


您的边框可能看起来不同。


带说明的导轨套件




SG5860：60个NL) SAS驱动器

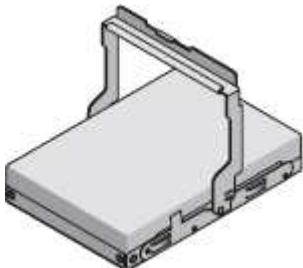

SG5860：句柄

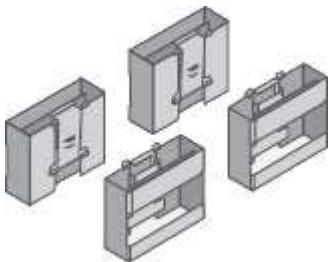

SG5860：用于方孔机架安装的后支架和固定螺帽

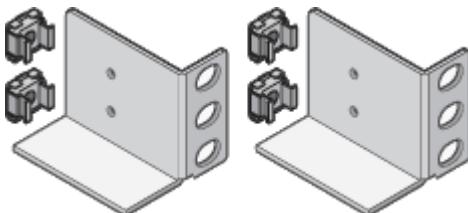

- 电缆和连接器



您的机柜可能使用专用电源线，而不是设备随附的电源线。

您所在国家/地区的两条电源线



两根用于控制器互连(iSCSI)的25GbE SFP28缆线



SG6000

- **SG6060**硬件


SG6000-CN 控制器



E2860控制器架、未安装驱动器




两个前挡板

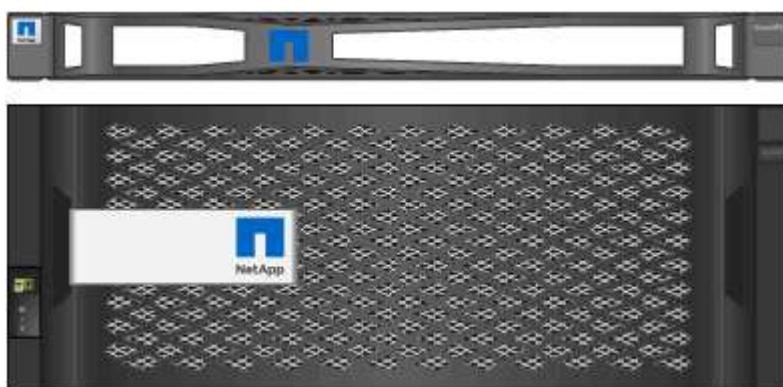


两个导轨套件、带说明




60个驱动器(2个SSD和58个NL)

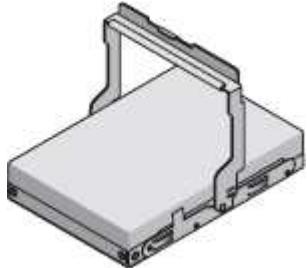

四个手柄

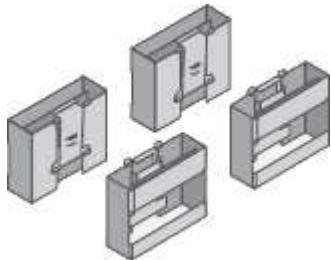

用于方孔机架安装的后支架和固定螺母

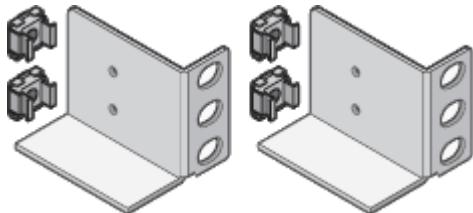

- **SG6060扩展架**


扩展架未安装驱动器



前挡板




60 个 NL-SAS 驱动器

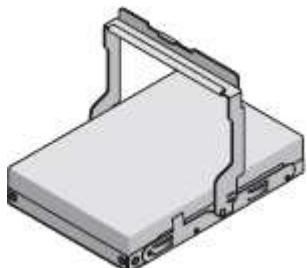


一个带说明的导轨套件



四个手柄

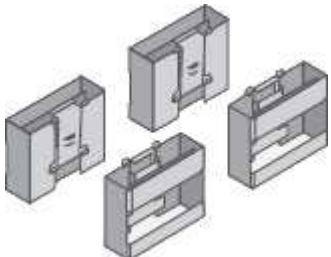

用于方孔机架安装的后支架和固定螺母

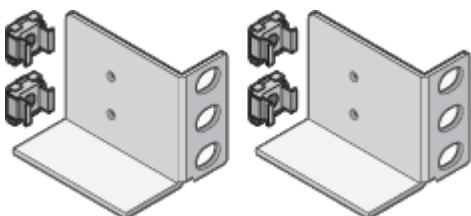

• **GF6024**硬件

SG6000-CN 控制器



安装了**24个固态(闪存)驱动器**的**EF570**闪存阵列



两个前挡板



两个导轨套件、带说明



磁盘架端盖



- 电缆和连接器




您的机柜可能使用专用电源线，而不是设备随附的电源线。

您所在国家/地区的四根电源线



光缆和SFP收发器



- 用于 FC 互连端口的四根光缆
- 四个 SFP+ 收发器，支持 16 Gb/ 秒 FC

可选：两根**SAS**缆线、用于连接每个**SG6060**扩展架



SG6100

- **SG6160**硬件


SG6100-CN控制器



E4000控制器架未安装驱动器



两个前挡板

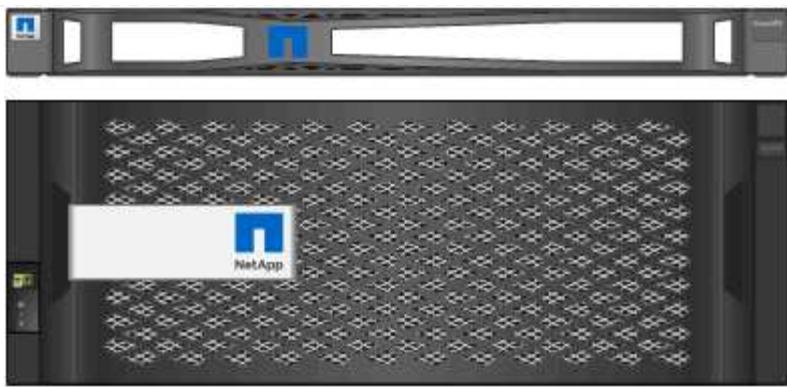


您的边框可能看起来不同。


两个导轨套件、带说明




60 个 NL-SAS 驱动器

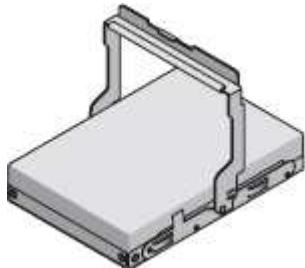

四个手柄

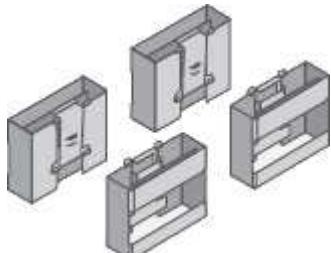

用于方孔机架安装的后支架和固定螺母

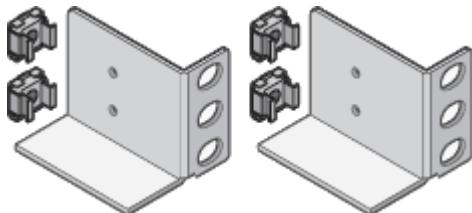

一根100 GbE到4x25GbE分支互连缆线



您所在国家/地区的四根电源线



• SG6160扩展架


扩展架未安装驱动器



前挡板




60 个 NL-SAS 驱动器

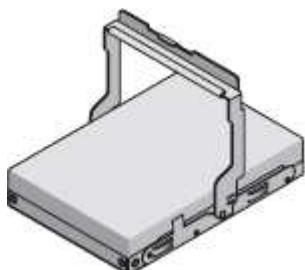


一个带说明的导轨套件



四个手柄

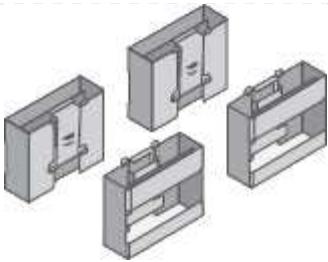

用于方孔机架安装的后支架和固定螺母

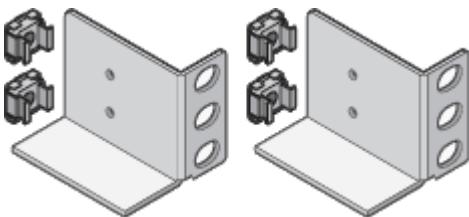

- GF6112硬件

GF6112



带说明的导轨套件



前挡板



- 电源线



您的机柜可能使用专用电源线，而不是设备随附的电源线。

您所在国家/地区的两条电源线



获取其他设备和工具

安装StorageGRID 设备之前、请确认您已具备所需的所有附加设备和工具。

所有设备

要安装和配置所有设备、您需要以下设备。

螺丝刀

- 十字线编号2 把螺丝刀
- 中型平口螺丝刀

ESD 腕带

- "[支持的 Web 浏览器](#)"
- SSH 客户端，例如 PuTTY
- 1 GbE (RJ-45) 端口



某些端口可能不支持 10/100 以太网速度。

可选工具

- 带十字头的电钻
- Flashlight

设备专用设备和工具

SG100和SG1000

要安装和配置SG100和SG1000硬件、您还需要以下设备。

光缆和收发器

- 缆线、1到4个：
 - 双轴电缆/铜线
 - 光纤/光纤
- 收发器/适配器、每个收发器/适配器1到4个、具体取决于链路速度(不支持混合速度)：
 - SG100：
 - 10GbE SFP+
 - 25 GbE SFP28
 - SG1000：
 - 10GbE QSFP-SFP适配器(QSA)和SFP+
 - 25-GbE QSFP-SFP适配器(QSA)和SFP28
 - 40-GbE QSFP+
 - 100-GbE QSP28

以太网缆线

RJ-45 (Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a)

SG110和SG1100

要安装和配置SG110和SG1100硬件、您还需要以下附加设备。

光缆和收发器

- 缆线、1到4个：
 - 双轴电缆/铜线
 - 光纤/光纤
- 收发器/适配器、每个收发器/适配器1到4个、具体取决于链路速度(不支持混合速度)：
 - SG110：
 - 10GbE SFP+
 - 25 GbE SFP28
 - SG1100：
 - 10GbE QSFP-SFP适配器(QSA)和SFP+
 - 25-GbE QSFP-SFP适配器(QSA)和SFP28
 - 40-GbE QSFP+
 - 100-GbE QSP28

以太网缆线

RJ-45 (Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a)

SG5700

要安装和配置SG5700硬件、您还需要以下附加设备。

光缆和**SFP**收发器

- 您计划使用的 10/25/GbE 端口的光缆
- 可选：如果要使用 25 GbE 链路速度，请使用 SFP28 收发器

以太网缆线

SG5760 的机械升降机

SGs了

要安装和配置SG运 通硬件、您还需要以下附加设备。

缆线和**SFP**收发器

- 用于计划使用的10/C5-GbE端口的缆线
- 可选：如果要使用25-GbE链路速度并使用光缆、则为SFP28收发器
- 可选：SFP+收发器、用于使用10-GbE链路速度并使用光缆

以太网缆线

SG5860的机用升降机

SG6000

要安装和配置SG6000硬件、您还需要以下设备。

光缆和**SFP**收发器

- 缆线、1到4个：
 - 双轴电缆/铜线
 - 光纤/光纤
- 收发器/适配器、每个收发器/适配器1到4个、具体取决于链路速度(不支持混合速度)：
 - 10GbE SFP+
 - 25 GbE SFP28

以太网缆线

RJ-45 (Cat5/Cat5e/Cat6)

可选工具

适用于 60 个驱动器磁盘架的机械升降机

SG6100

要安装和配置SG6100硬件、您还需要以下设备。

电缆和收发器

- 缆线、1到4个：
 - 双轴电缆/铜线

- 光纤/光纤
- 收发器/适配器、每个收发器/适配器1到8个、具体取决于链路速度(不支持混合速度):
 - 10GbE SFP+
 - 25 GbE SFP28
 - 100-GbE QSFP28

以太网缆线

RJ-45 (Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a)

可选工具

适用于 60 个驱动器磁盘架的机械升降机

收集网络信息

StorageGRID 网络类型

在安装 StorageGRID 设备之前，您应了解可以将哪些网络连接到设备，以及如何使用每个控制器上的端口。StorageGRID 网络要求在中进行了详细说明 "[网络连接准则](#)"。

请参阅设备的说明以确定所需的信息：

- "[SG100和SG1000](#)"
- "[SG110和SG1100](#)"
- "[SG5700](#)"
- "[SGs了](#)"
- "[SG6000](#)"
- "[SG6100](#)"

或者、您也可以与NetApp专业服务顾问合作、使用NetApp ConfigBuilder工具简化和自动执行配置步骤。请参见 "[自动安装和配置设备](#)"。

将 StorageGRID 设备部署为 StorageGRID 系统中的节点时，您可以将其连接到以下网络：

- * 适用于 StorageGRID 的网格网络 *：网格网络用于所有内部 StorageGRID 流量。它可以在网格中的所有节点之间以及所有站点和子网之间建立连接。网格网络为必填项。
- * 适用于 StorageGRID 的管理网络 *：管理网络是一个用于系统管理和维护的封闭网络。管理网络通常是一个专用网络，不需要在站点之间进行路由。管理网络是可选的。
- * 适用于 StorageGRID 的客户端网络： * 客户端网络是一种开放网络，用于访问包括 S3 和 Swift 在内的客户端应用程序。客户端网络可提供对网格的客户端协议访问，从而可以隔离和保护网格网络。您可以配置客户端网络，以便仅使用您选择打开的端口通过此网络访问设备。客户端网络是可选的。
- * SGF6112*的管理网络(可选于存储设备、SG6100不需要)：通过此网络可以访问SANtricity SANtricity 系统管理器、从而可以监控和管理设备和存储控制器架中的硬件组件。此管理网络可以与 StorageGRID 的管理网络相同，也可以是一个独立的管理网络。

- **BMC管理网络(适用于SG100、SG110、SG1000、SG1100、SG6000、和SG6100):** 通过此网络、您可以访问SG100、SG1000、SG6000和SG6100设备中的底板管理控制器、从而监控和管理设备中的硬件组件。此管理网络可以与 StorageGRID 的管理网络相同，也可以是一个独立的管理网络。

如果未连接可选的 BMC 管理网络，则某些支持和维护过程将更难执行。除非出于支持目的需要，否则您可以使 BMC 管理网络保持未连接状态。



有关StorageGRID网络的详细信息，请参见 "[StorageGRID 网络类型](#)"。

收集网络信息(**SG100和SG1000**)

使用表记录连接到设备的每个网络所需的信息。安装和配置硬件需要这些值。



请使用随ConfigBuilder提供的工作簿、而不是使用这些表。通过使用ConfigBuilder工作簿、您可以上传系统信息并生成JSON文件、以自动完成StorageGRID 设备安装程序中的某些配置步骤。请参见 "[自动安装和配置设备](#)"。

检查**StorageGRID** 版本

在安装SG100或SG1000服务设备之前、请确认您的StorageGRID 系统正在使用所需版本的StorageGRID 软件。

设备	所需的 StorageGRID 版本
SG1000	11.3 或更高版本（建议使用最新的修补程序）
SG100	11.4 或更高版本（建议使用最新的修补程序）

管理和维护端口

StorageGRID 管理网络是一个可选网络，用于系统管理和维护。此设备使用设备上的以下 1-GbE 管理端口连接到管理网络。

SG100 RJ-45端口：



SG1000 RJ-45端口：



所需信息	您的价值
已启用管理网络	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否 • 是 (默认)
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 独立 (默认) • 主动备份
图中圈出的左侧端口的交换机端口 (独立网络绑定模式的默认活动端口)	
图中圈出的右侧端口的交换机端口 (仅限主动备份网络绑定模式)	
管理网络端口的 MAC 地址	<ul style="list-style-type: none"> • 注： * 设备正面的 MAC 地址标签列出了 BMC 管理端口的 MAC 地址。要确定管理网络端口的 MAC 地址，请将 *2* 添加到标签上的十六进制数字中。例如，如果标签上的 MAC 地址以 09 结尾，则管理端口的 MAC 地址将以 0B 结尾。如果标签上的 MAC 地址以 * (y) FF* 结尾，则管理端口的 MAC 地址将以 * (y+1) 01* 结尾。您可以通过在 Windows 中打开 Calculator，将其设置为程序编程模式，选择十六进制，键入 MAC 地址，然后键入 * + 2 =* 来轻松进行计算。
DHCP 为管理网络端口分配的 IP 地址 (如果在启动后可用)	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址 (CIDR) : • 网关
您计划在管理网络上用于设备节点的静态 IP 地址	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址 (CIDR) : • 网关
管理网络子网 (CIDR)	

网络端口

设备上的四个网络端口连接到 StorageGRID 网格网络和可选客户端网络。

所需信息	您的价值
链路速度	<p>对于 SG100 , 请选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动 (默认) • 10 GbE • 25 GbE <p>对于 SG1000 , 请选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动 (默认) • 10 GbE • 25 GbE • 40 GbE • 100 GbE <p>• 注： * 对于 SG1000 , 10-GbE 和 25-GbE 速度要求使用 QSA 适配器。</p>
端口绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIXED (默认) • 聚合
端口 1 的交换机端口 (固定模式的客户端网络)	
端口 2 的交换机端口 (固定模式的网格网络)	
端口 3 的交换机端口 (固定模式的客户端网络)	
端口 4 的交换机端口 (固定模式的网格网络)	

网格网络端口

适用于 StorageGRID 的网格网络是一个必需的网络，用于所有内部 StorageGRID 流量。此设备使用四个网络端口连接到网格网络。

所需信息	您的价值
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup (默认) • LACP (802.3ad)

所需信息	您的价值
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
VLAN 标记(如果启用了VLAN标记)	输入一个介于 0 到 4095 之间的值：
DHCP 为网格网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
您计划用于网格网络上设备节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
网格网络子网（GRID）	
最大传输单元（Maximum Transmission Unit，MTU）设置（可选）您可以使用默认值 1500，也可以将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000。	

客户端网络端口

适用于 StorageGRID 的客户端网络是一个可选网络，通常用于提供对网格的客户端协议访问。此设备使用四个网络端口连接到客户端网络。

所需信息	您的价值
已启用客户端网络	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup（默认） • LACP（802.3ad）
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。

所需信息	您的价值
VLAN标记(如果启用了VLAN标记)	输入一个介于 0 到 4095 之间的值： ：
DHCP 为客户端网络分配的 IP 地址 (如果在启动后可用)	• IPv4 地址 (CIDR)： • 网关
您计划在客户端网络上用于设备节点的静态 IP 地址 • 注意： * 如果启用了客户端网络，则设备上的默认路由将使用此处指定的网关。	• IPv4 地址 (CIDR)： • 网关

BMC 管理网络端口

您可以使用图中圈出的 1-GbE 管理端口访问服务设备上的 BMC 接口。此端口支持使用智能平台管理接口（ Intelligent Platform Management Interface , IPMI ）标准通过以太网远程管理控制器硬件。



您可以为包含BMC的所有设备启用或禁用远程IPMI访问。远程IPMI接口允许任何具有BMC帐户和密码的人对StorageGRID设备进行低级硬件访问。如果不需要对BMC进行远程IPMI访问、请使用以下方法之一禁用此选项：+

在网格管理器中，转至*configuration*>*Security*>*Security settings *>*Appliance，然后清除*Enable remote IPMI access*复选框。+

在网格管理API中、使用专用端点： PUT /private/bmc。

SG100 BMC管理端口：



SG1000 BMC管理端口：



所需信息	您的价值
要连接到 BMC 管理端口的以太网交换机端口 (在图中圈出)	
为 BMC 管理网络分配的 DHCP IP 地址 (如果在启动后可用)	• IPv4 地址 (CIDR)： • 网关
您计划用于 BMC 管理端口的静态 IP 地址	• IPv4 地址 (CIDR)： • 网关

端口绑定模式

在为 SG100 和 SG1000 设备配置网络链路时，您可以对连接到网格网络和可选客户端网络的端口以及连接到可选管理网络的 1-GbE 管理端口使用端口绑定。端口绑定可在 StorageGRID 网络和设备之间提供冗余路径，从而有助于保护数据。


网络绑定模式

服务设备上的网络端口支持网格网络和客户端网络连接的固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。


固定端口绑定模式

固定端口绑定模式是网络端口的默认配置。图中显示了SG1000或SG100上的网络端口如何在固定端口绑定模式下绑定。

SG100：

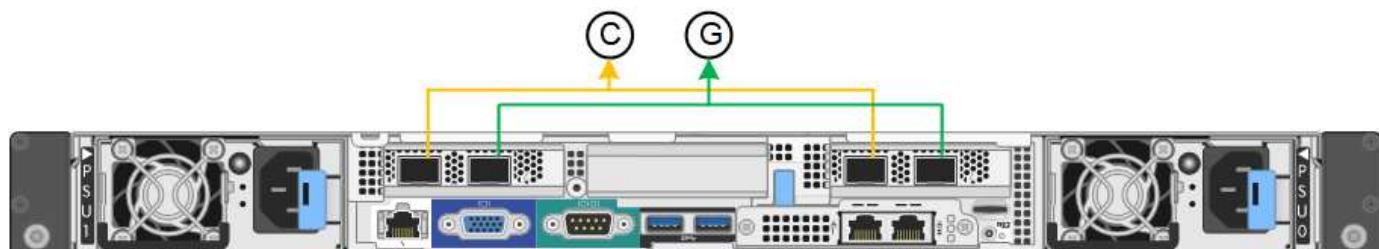

SG1000：

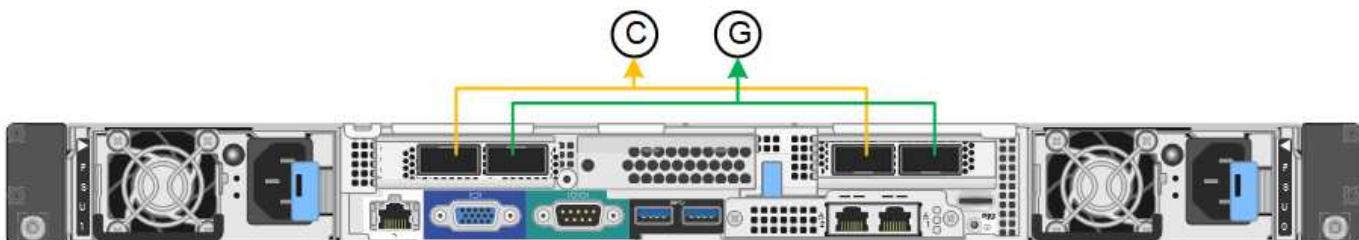

Callout	哪些端口已绑定
C	如果使用此网络，则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。
g	网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。

使用固定端口绑定模式时，可以使用主动备份模式或链路聚合控制协议模式（LACP 802.3ad）绑定端口。

- 在主动备份模式（默认）下，一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2（网格网络）提供备份路径，端口 3 为端口 1（客户端网络）提供备份路径。
- 在 LACP 模式下，每对端口在服务设备和网络之间形成一个逻辑通道，从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障，另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低，但连接不会受到影响。




如果不需冗余连接，则每个网络只能使用一个端口。但是，请注意，安装 StorageGRID 后，可能会在网格管理器中触发 * 服务设备链路已关闭 * 警报，指示已拔下缆线。您可以安全地禁用此警报规则。


聚合端口绑定模式

聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量，并提供额外的故障转移路径。这些图显示了如何在聚合端口绑定模式下绑定网络端口。

SG100：

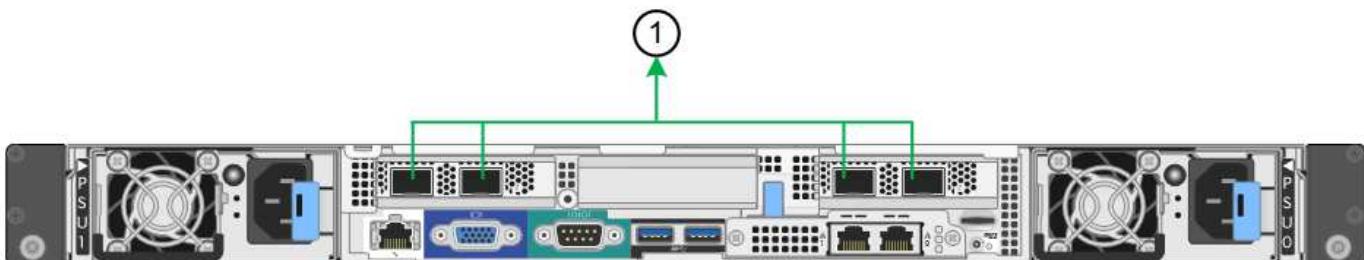

SG1000：

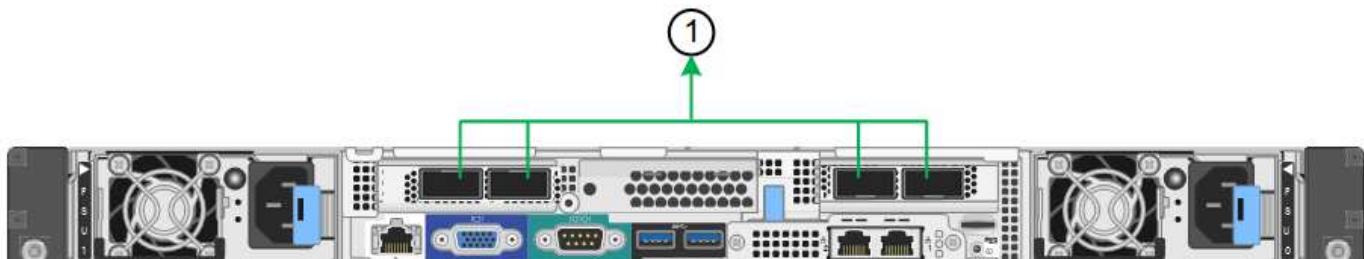

Callout	哪些端口已绑定
1.	所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中，从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。

如果您计划使用聚合端口绑定模式：

- 您必须使用 LACP 网络绑定模式。
- 您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中，以确保网络流量路由到正确的网络。
- 这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定，则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组（MLAG）或等效项。
- 您了解如何将交换机配置为使用 VLAN、LACP 和 MLAG 或等效设备。

如果不使用所有四个端口，可以使用一个、两个或三个端口。使用多个端口可以最大程度地提高在其中一个端口出现故障时某些网络连接仍可用的可能性。



如果您选择使用的网络端口少于四个，请注意，在安装设备节点后，可能会在网格管理器中触发 * 服务设备链路已关闭 * 警报，指示已拔下缆线。您可以安全地禁用此警报规则。

管理端口的网络绑定模式

对于服务设备上的两个 1-GbE 管理端口，您可以选择独立网络绑定模式或主动备份网络绑定模式来连接到可选的管理网络。这些图显示了设备上的管理端口如何在管理网络的网络绑定模式下绑定。

SG100：



SG1000：



Callout	网络绑定模式
答	主动备份模式。这两个管理端口都绑定到一个连接到管理网络的逻辑管理端口。
I	独立模式。左侧端口连接到管理网络。右侧端口可用于临时本地连接（IP 地址 169.254.0.1）。

在独立模式下，只有左侧的管理端口连接到管理网络。此模式不提供冗余路径。右侧的管理端口未连接，可用于临时本地连接（使用 IP 地址 169.254.0.1）

在主动备份模式下，两个管理端口均连接到管理网络。一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。将这两个物理端口绑定到一个逻辑管理端口可提供指向管理网络的冗余路径。



如果在将 1-GbE 管理端口配置为主动备份模式后需要临时本地连接到服务设备，请从两个管理端口拔下缆线，将临时缆线插入右侧的管理端口，然后使用 IP 地址 169.254.0.1 访问此设备。

相关信息

- ["电缆设备"](#)
- ["配置 StorageGRID IP 地址"](#)

收集网络信息(SG110和SG1100)

使用表记录连接到设备的每个网络所需的信息。安装和配置硬件需要这些值。



请使用随ConfigBuilder提供的工作簿、而不是使用这些表。通过使用ConfigBuilder工作簿、您可以上传系统信息并生成JSON文件、以自动完成StorageGRID设备安装程序中的某些配置步骤。请参见 "[自动安装和配置设备](#)"。

检查StorageGRID 版本

在安装SG110或SG1100服务设备之前、请确认您的StorageGRID系统正在使用所需版本的StorageGRID软件。

设备	所需的 StorageGRID 版本
SG1100	11. 8或更高版本(建议使用最新的修补程序)
SG110	11. 8或更高版本(建议使用最新的修补程序)

管理和维护端口

StorageGRID 管理网络是一个可选网络，用于系统管理和维护。此设备使用此设备上的以下1/10-GbE管理端口连接到管理网络。

SG110 RJ-45端口：



SG1100 RJ-45端口：



所需信息	您的价值
已启用管理网络	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none">• 否• 是 (默认)
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none">• 独立 (默认)• 主动备份
图中圈出的左侧端口的交换机端口（独立网络绑定模式的默认活动端口）	
图中圈出的右侧端口的交换机端口（仅限主动备份网络绑定模式）	

所需信息	您的价值
DHCP 为管理网络端口分配的 IP 地址（如果在启动后可用） *注意:*请联系您的网络管理员以获取管理网络端口DHCP分配的IP地址。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址 (CIDR) : • 网关
您计划在管理网络上用于设备节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址 (CIDR) : • 网关
管理网络子网 (CIDR)	

网络端口

设备上的四个网络端口连接到 StorageGRID 网格网络和可选客户端网络。

所需信息	您的价值
链路速度	<p>对于SG110、请选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动 (默认) • 10 GbE • 25 GbE <p>对于SG1100、请选择以下选项之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动 (默认) • 10 GbE • 25 GbE • 40 GbE • 100 GbE <p>*注：*对于SG1100、10-GbE和25-GbE的速度需要使用QSA适配器。</p>
端口绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIXED (默认) • 聚合
端口 1 的交换机端口（固定模式的客户端网络）	
端口 2 的交换机端口（固定模式的网格网络）	

所需信息	您的价值
端口 3 的交换机端口（固定模式的客户端网络）	
端口 4 的交换机端口（固定模式的网格网络）	

网格网络端口

适用于 StorageGRID 的网格网络是一个必需的网络，用于所有内部 StorageGRID 流量。此设备使用四个网络端口连接到网格网络。

所需信息	您的价值
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup（默认） • LACP（802.3ad）
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
VLAN 标记(如果启用了VLAN标记)	<p>输入一个介于 0 到 4095 之间的值：</p>
DHCP 为网格网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
<p>您计划用于网格网络上设备节点的静态 IP 地址</p> <p>• 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
网格网络子网（GRID）	
最大传输单元（Maximum Transmission Unit，MTU）设置（可选）您可以使用默认值 1500，也可以将 MTU 设置为适合巨型帧的值，例如 9000。	

客户端网络端口

适用于 StorageGRID 的客户端网络是一个可选网络，通常用于提供对网格的客户端协议访问。此设备使用四个网络端口连接到客户端网络。

所需信息	您的价值
已启用客户端网络	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup（默认） • LACP（802.3ad）
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
VLAN标记(如果启用了VLAN标记)	输入一个介于 0 到 4095 之间的值：
DHCP 为客户端网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
您计划在客户端网络上用于设备节点的静态 IP 地址 • 注意： * 如果启用了客户端网络，则设备上的默认路由将使用此处指定的网关。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关

BMC 管理网络端口


您可以使用图中圈出的 1-GbE 管理端口访问服务设备上的 BMC 接口。此端口支持使用智能平台管理接口（Intelligent Platform Management Interface，IPMI）标准通过以太网远程管理控制器硬件。

您可以为包含BMC的所有设备启用或禁用远程IPMI访问。远程IPMI接口允许任何具有BMC帐户和密码的人对StorageGRID设备进行低级硬件访问。如果不需要对BMC进行远程IPMI访问、请使用以下方法之一禁用此选项： +


在网格管理器中，转至*configuration*>*Security*>*Security settings *>*Appliance，然后清除*Enable remote IPMI access*复选框。 +

在网格管理API中、使用专用端点： PUT /private/bmc。

SG110 BMC管理端口：

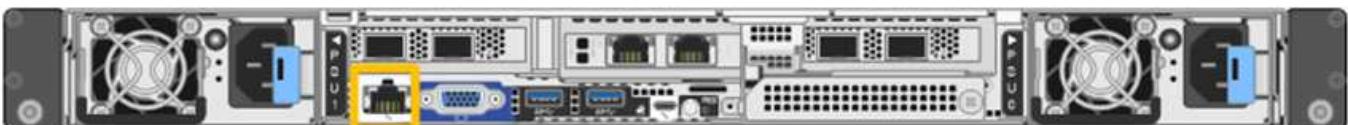

SG1100 BMC管理端口：

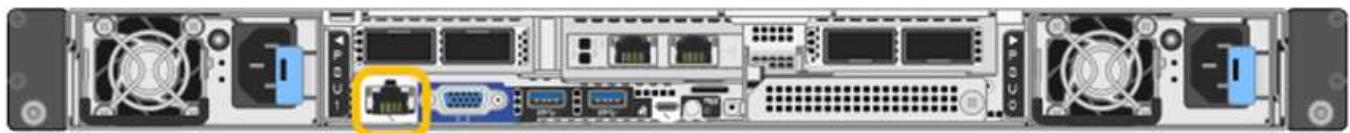

所需信息	您的价值
要连接到 BMC 管理端口的以太网交换机端口（在图中圈出）	
为 BMC 管理网络分配的 DHCP IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none">• IPv4 地址（CIDR）：• 网关
您计划用于 BMC 管理端口的静态 IP 地址	<ul style="list-style-type: none">• IPv4 地址（CIDR）：• 网关

端口绑定模式

时间 "[正在配置网络链路](#)" 对于SG110和SG1100设备、您可以对连接到网格网络和可选客户端网络的端口以及连接到可选管理网络的1-GbE1/10-GbE管理端口使用端口绑定。端口绑定可在 StorageGRID 网络和设备之间提供冗余路径，从而有助于保护数据。


网络绑定模式

服务设备上的网络端口支持网格网络和客户端网络连接的固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。


固定端口绑定模式

固定端口绑定模式是网络端口的默认配置。图中显示了SG1100或SG110上的网络端口是如何在固定端口绑定模式下绑定的。

SG110:

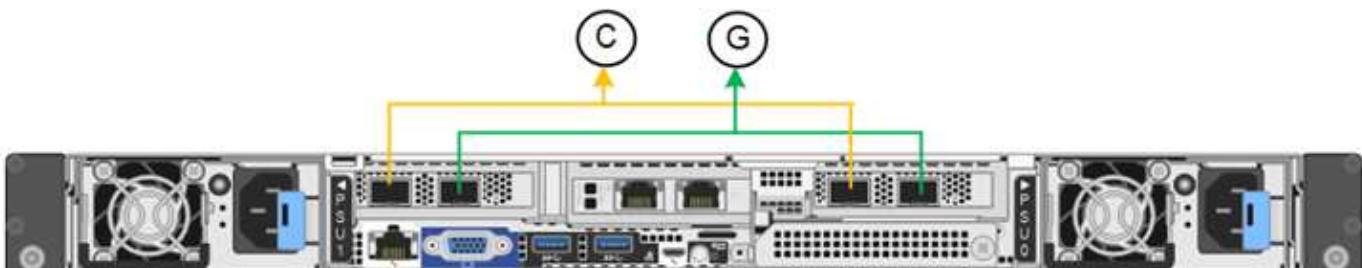

SG1100:

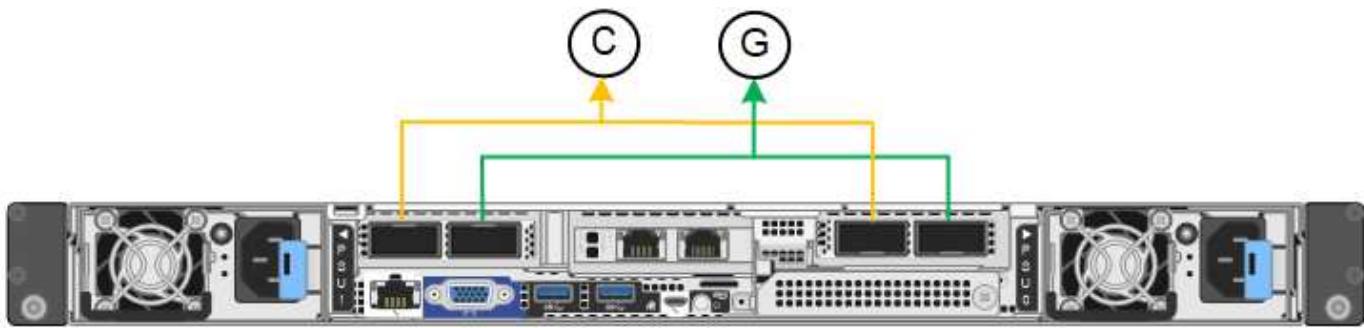

Callout	哪些端口已绑定
C	如果使用此网络，则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。
g	网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。

使用固定端口绑定模式时，可以使用主动备份模式或链路聚合控制协议模式（LACP 802.3ad）绑定端口。

- 在主动备份模式（默认）下，一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2（网格网络）提供备份路径，端口 3 为端口 1（客户端网络）提供备份路径。
- 在 LACP 模式下，每对端口在服务设备和网络之间形成一个逻辑通道，从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障，另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低，但连接不会受到影响。




如果不需冗余连接，则每个网络只能使用一个端口。但是，请注意，安装 StorageGRID 后，可能会在网格管理器中触发 * 服务设备链路已关闭 * 警报，指示已拔下缆线。您可以安全地禁用此警报规则。


聚合端口绑定模式

聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量，并提供额外的故障转移路径。这些图显示了如何在聚合端口绑定模式下绑定网络端口。

SG110:

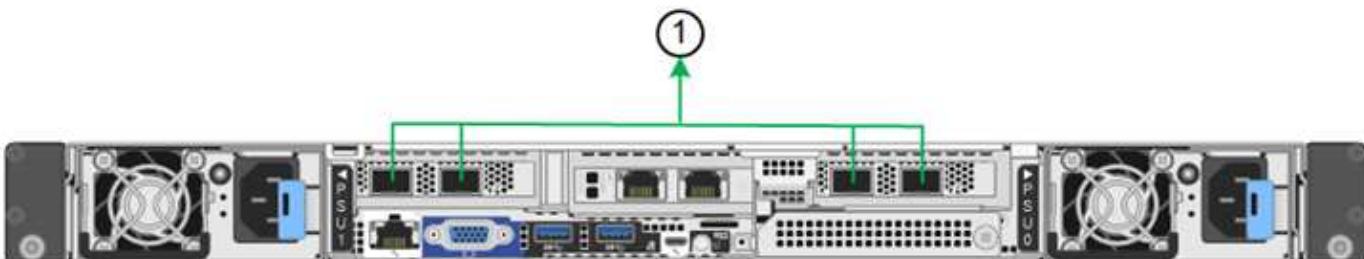

SG1100:

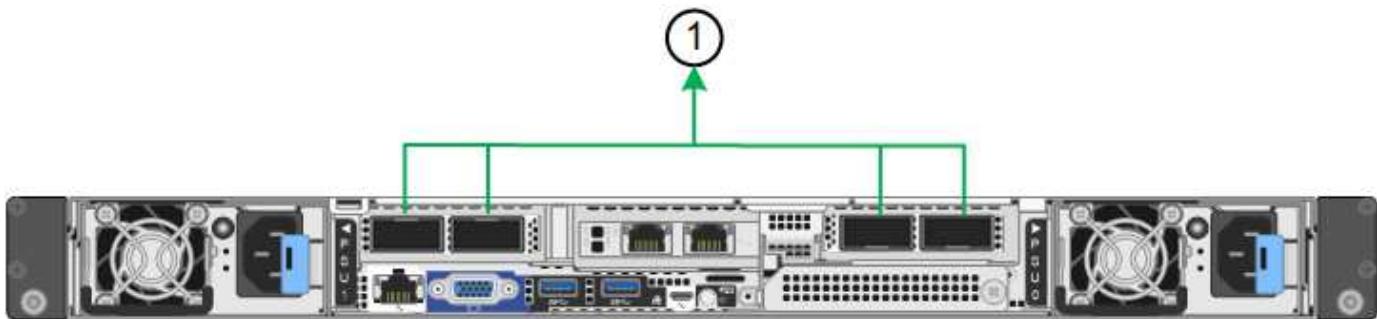

Callout	哪些端口已绑定
1.	所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中，从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。

如果您计划使用聚合端口绑定模式：

- 您必须使用 LACP 网络绑定模式。
- 您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中，以确保网络流量路由到正确的网络。
- 这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定，则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组（MLAG）或等效项。
- 您了解如何将交换机配置为使用VLAN、LACP和MLAG或等效设备。

如果不使用所有四个端口、可以使用一个、两个或三个端口。使用多个端口可以最大程度地提高在其中一个端口出现故障时某些网络连接仍可用的可能性。




如果您选择使用的网络端口少于四个，请注意，在安装设备节点后，可能会在网格管理器中触发 * 服务设备链路已关闭 * 警报，指示已拔下缆线。您可以安全地为触发的警报禁用此警报规则。


管理端口的网络绑定模式

对于服务设备上的两个1/10-GbE管理端口、您可以选择独立网络绑定模式或Active-Backup网络绑定模式以连接到可选的管理网络。这些图显示了设备上的管理端口如何在管理网络的网络绑定模式下绑定。

SG110:

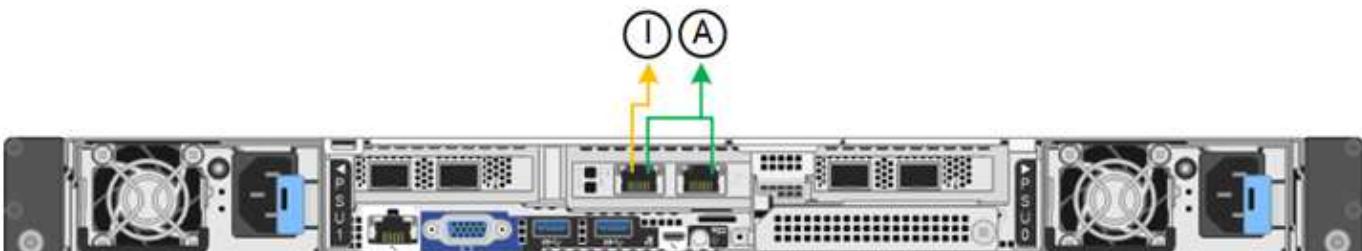

SG1100:

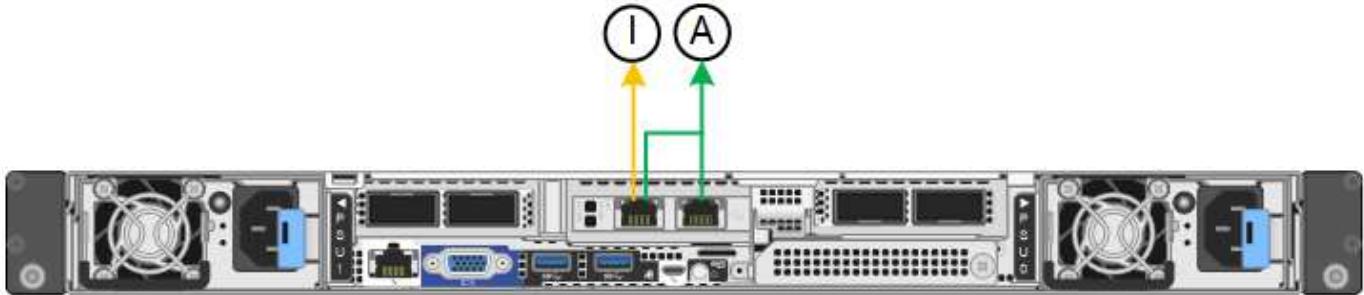

Callout	网络绑定模式
答	主动备份模式。这两个管理端口都绑定到一个连接到管理网络的逻辑管理端口。
I	独立模式。左侧端口连接到管理网络。右侧端口可用于临时本地连接（IP地址169.254.0.1）。

在独立模式下，只有左侧的管理端口连接到管理网络。此模式不提供冗余路径。右侧的管理端口未连接，可用于临时本地连接（使用IP地址169.254.0.1）。

在主动备份模式下，两个管理端口均连接到管理网络。一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。将这两个物理端口绑定到一个逻辑管理端口可提供指向管理网络的冗余路径。



在将1/10-GbE管理端口配置为主动-备份模式时、如果需要临时本地连接到服务设备、请从两个管理端口拔下缆线、将临时缆线插入右侧的管理端口、然后使用IP地址169.254..1访问此设备。

相关信息

- ["电缆设备"](#)
- ["配置 StorageGRID IP 地址"](#)

收集网络信息(SG5700)

使用表记录连接到设备的每个网络所需的信息。安装和配置硬件需要这些值。



请使用随ConfigBuilder提供的工作簿、而不是使用这些表。通过使用ConfigBuilder工作簿、您可以上传系统信息并生成JSON文件、以自动完成StorageGRID设备安装程序中的某些配置步骤。请参见["自动安装和配置设备"](#)。

连接到 E2800 控制器上的 SANtricity System Manager 所需的信息

将E2800系列控制器连接到要用于SANtricity System Manager的管理网络。

所需信息	您的价值
要连接到管理端口 1 的以太网交换机端口	
管理端口 1 的 MAC 地址（印在端口 P1 附近的标签上）	

所需信息	您的价值
DHCP 为管理端口 1 分配的 IP 地址（如果在启动后可用） • 注： * 如果要连接到 E2800 控制器的网络包含 DHCP 服务器，则网络管理员可以使用 MAC 地址确定 DHCP 服务器分配的 IP 地址。	
速度和双工模式 • 注： * 您必须确保 SANtricity System Manager 管理网络的以太网交换机设置为自动协商。	必须为： • 自动协商（默认）
IP 地址格式	选择一项： • IPv4 • IPv6
您计划在管理网络上用于设备的静态 IP 地址	对于 IPv4： • IPv4 地址： • 子网掩码： • 网关 对于 IPv6： • IPv6 地址： • 可路由的 IP 地址： • E2800 控制器路由器 IP 地址：

将 **E5700SG** 控制器连接到管理网络所需的信息

StorageGRID 管理网络是一个可选网络，用于系统管理和维护。此设备使用 E5700SG 控制器上的 1-GbE 管理端口连接到管理网络。

所需信息	您的价值
已启用管理网络	选择一项： • 否 • 是（默认）
网络绑定模式	选择一项： • 独立 • 主动备份

所需信息	您的价值
端口 1 的交换机端口	
端口 2 的交换机端口（仅限主动备份网络绑定模式）	
DHCP 为管理端口 1 分配的 IP 地址（如果在启动后可用） <ul style="list-style-type: none"> 注： * 如果管理网络包含 DHCP 服务器，则 E5700SG 控制器会在启动后在其七段显示器上显示 DHCP 分配的 IP 地址。您还可以使用 MAC 地址查找分配的 IP，从而确定 DHCP 分配的 IP 地址。 	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 地址（CIDR）： 网关
您计划在管理网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址 <ul style="list-style-type: none"> 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。 	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 地址（CIDR）： 网关
管理网络子网（CIDR）	

在 E5700SG 控制器上连接和配置 10/25/GbE 端口所需的信息

E5700SG 控制器上的四个 10/225-GbE 端口连接到 StorageGRID 网格网络和客户端网络。



请参见 "端口绑定模式(E5700SG控制器)"。

所需信息	您的价值
链路速度	选择一项：
*注： *如果选择25 GbE，请安装SPF28收发器。不支持自动互连、因此您还必须为25GbE配置端口和连接的交换机。	<ul style="list-style-type: none"> 10 GbE（默认） 25 GbE
端口绑定模式	选择一项： <ul style="list-style-type: none"> FIXED（默认） 聚合
端口 1 的交换机端口（客户端网络）	
端口 2 的交换机端口（网格网络）	
端口 3 的交换机端口（客户端网络）	
端口 4 的交换机端口（网格网络）	

将 E5700SG 控制器连接到网格网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的网格网络是一个必需的网络，用于所有内部 StorageGRID 流量。此设备使用 E5700SG 控制器上的 10/225-GbE 端口连接到网格网络。



请参见 "端口绑定模式(E5700SG控制器)"。

所需信息	您的价值
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none">• Active-Backup （默认）• LACP （ 802.3ad ）
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none">• 否（默认）• 是的。
VLAN标记(如果启用了VLAN标记)	<p>输入一个介于 0 到 4095 之间的值：</p>
DHCP 为网格网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用） • 注： * 如果网格网络包含 DHCP 服务器，则 E5700SG 控制器会在启动后在其七段显示中显示为网格网络分配的 DHCP IP 地址。	<ul style="list-style-type: none">• IPv4 地址（ CIDR ）：• 网关
您计划用于网格网络上设备存储节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。	<ul style="list-style-type: none">• IPv4 地址（ CIDR ）：• 网关
网格网络子网（ CIDR ） • 注： * 如果未启用客户端网络，则控制器上的默认路由将使用此处指定的网关。	

将 E5700SG 控制器连接到客户端网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的客户端网络是一个可选网络，通常用于提供对网格的客户端协议访问。设备使用 E5700SG 控制器上的 10/225-GbE 端口连接到客户端网络。



请参见 "端口绑定模式(E5700SG控制器)"。

所需信息	您的价值
已启用客户端网络	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup（默认） • LACP（802.3ad）
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
VLAN 标记 (如果启用了 VLAN 标记)	输入一个介于 0 到 4095 之间的值：
DHCP 为客户端网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
您计划在客户端网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果启用了客户端网络，则控制器上的默认路由将使用此处指定的网关。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关

端口绑定模式


时间 "[正在配置网络链路](#)" 对于E5700SG控制器，您可以对连接到网格网络和可选客户端网络的10/25GbE端口以及连接到可选管理网络的1-GbE管理端口使用端口绑定。端口绑定可在 StorageGRID 网络和设备之间提供冗余路径，从而有助于保护数据。

10/225-GbE 端口的网络绑定模式

E5700SG 控制器上的 10/225-GbE 网络端口支持网格网络和客户端网络连接的固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。

固定端口绑定模式

固定模式是 10/225-GbE 网络端口的默认配置。

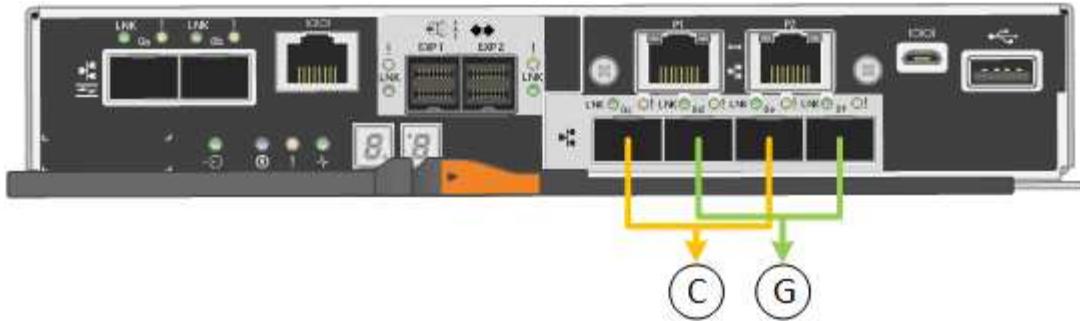

Callout	哪些端口已绑定
C	如果使用此网络，则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。
g	网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。

使用固定端口绑定模式时，您可以使用两种网络绑定模式之一：主动备份或链路聚合控制协议（LACP）。


- 在主动备份模式（默认）下，一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2（网格网络）提供备份路径，端口 3 为端口 1（客户端网络）提供备份路径。
- 在 LACP 模式下，每对端口在控制器和网络之间形成一个逻辑通道，从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障，另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低，但连接不会受到影响。



如果不需冗余连接，则每个网络只能使用一个端口。但是，请注意，安装 StorageGRID 后，网格管理器中将发出警报，指示已拔下缆线。您可以安全地确认此警报以将其清除。

聚合端口绑定模式

聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量，并提供额外的故障转移路径。

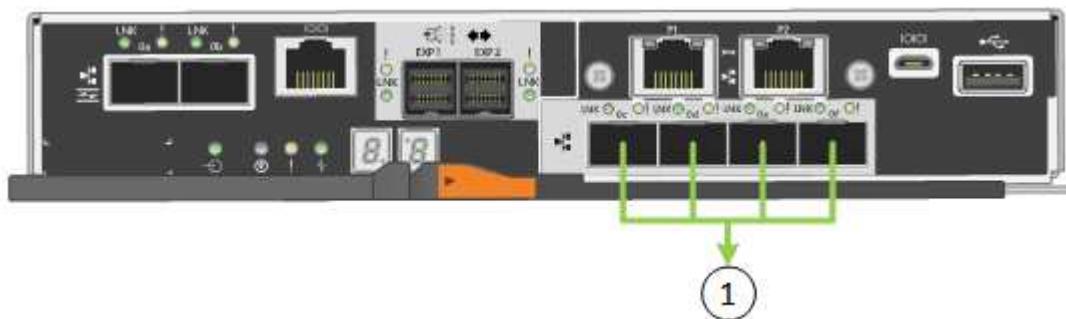

Callout	哪些端口已绑定
1.	所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中，从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。

如果您计划使用聚合端口绑定模式：

- 您必须使用 LACP 网络绑定模式。

- 您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中，以确保网络流量路由到正确的网络。
- 这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定，则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组（MLAG）或等效项。
- 您了解如何将交换机配置为使用 VLAN、LACP 和 MAG 或等效设备。

如果不使用全部四个 10/C5-GbE 端口，则可以使用一个、两个或三个端口。如果使用多个端口，则在一个 10/225-GbE 端口出现故障时，某些网络连接将保持可用的可能性最大。



如果您选择使用的端口少于四个，请注意，安装 StorageGRID 后，网格管理器中将发出一个或多个警报，指示缆线已拔出。您可以安全地确认警报以将其清除。

1-GbE 管理端口的网络绑定模式


对于 E5700SG 控制器上的两个 1-GbE 管理端口，您可以选择独立网络绑定模式或主动备份网络绑定模式来连接到可选的管理网络。

在独立模式下，只有管理端口 1 连接到管理网络。此模式不提供冗余路径。管理端口 2 未连接，可用于临时本地连接（使用 IP 地址 169.254.0.1）

在主动备份模式下，管理端口 1 和 2 均连接到管理网络。一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。将这两个物理端口绑定到一个逻辑管理端口可提供指向管理网络的冗余路径。



如果在将 1-GbE 管理端口配置为主动备份模式后需要临时本地连接到 E5700SG 控制器，请从两个管理端口拔下缆线，将临时缆线插入管理端口 2，然后使用 IP 地址 169.254.0.1 访问此设备。

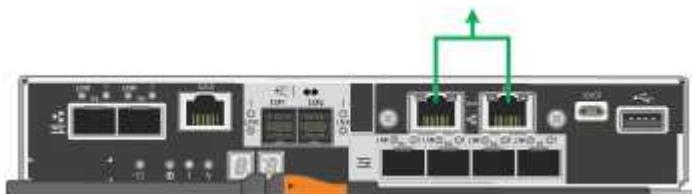

相关信息

- [“缆线设备（SG5700）”](#)
- [“配置硬件（SG5700）”](#)

收集网络信息(SG信元)

使用表记录连接到设备的每个网络所需的信息。安装和配置硬件需要这些值。



请使用随 ConfigBuilder 提供的工作簿、而不是使用这些表。通过使用 ConfigBuilder 工作簿，您可以上传系统信息并生成 JSON 文件，以自动完成 StorageGRID 设备安装程序中的某些配置步骤。请参见 [“自动安装和配置设备”](#)。

连接到 E4000 控制器上的 SANtricity 系统管理器所需的信息

您将使用 SANtricity 系统管理器将 E4000 系列控制器连接到管理网络。

所需信息	您的价值
要连接到管理端口 1 的以太网交换机端口	
管理端口 1 的 MAC 地址（印在端口 P1 附近的标签上）	
DHCP 为管理端口 1 分配的 IP 地址（如果在启动后可用） *注： *如果要连接到E4000控制器的网络包含DHCP服务器，网络管理员可以使用MAC地址来确定DHCP服务器分配的IP地址。	
速度和双工模式 • 注： * 您必须确保 SANtricity System Manager 管理网络的以太网交换机设置为自动协商。	必须为： • 自动协商（默认）
IP 地址格式	选择一项： • IPv4 • IPv6
您计划在管理网络上用于设备的静态 IP 地址	对于 IPv4： • IPv4 地址： • 子网掩码： • 网关 对于 IPv6： • IPv6 地址： • 可路由的 IP 地址： • E4000控制器路由器IP地址：

将**SG**可能性 控制器连接到管理网络所需的信息

StorageGRID 管理网络是一个可选网络，用于系统管理和维护。该设备使用SG波特 控制器上的1-GbE管理端口连接到管理网络。

所需信息	您的价值
已启用管理网络	选择一项： • 否 • 是（默认）

所需信息	您的价值
端口 1 的交换机端口	
DHCP 为管理端口 1 分配的 IP 地址（如果在启动后可用） *注：*如果管理网络包含DHCP服务器，您可以使用MAC地址查找分配的IP地址来确定DHCP分配的IP地址。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
您计划在管理网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
管理网络子网（CIDR）	

连接和配置SG在于 控制器上的**10/C5-GbE**端口所需的信息

SG在于 控制器上的四个10/C5-GbE端口连接到StorageGRID网格网络和客户端网络。



请参见 "[端口绑定模式\(SG波特性控制器\)](#)"。

所需信息	您的价值
链路速度	选择一项： <ul style="list-style-type: none"> • 自动（默认） • 10 GbE • 25 GbE
端口绑定模式	选择一项： <ul style="list-style-type: none"> • FIXED（默认） • 聚合
端口 1 的交换机端口（客户端网络）	
端口 2 的交换机端口（网格网络）	
端口 3 的交换机端口（客户端网络）	
端口 4 的交换机端口（网格网络）	

将**SG**信 标(**SG**) 控制器连接到网格网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的网格网络是一个必需的网络，用于所有内部 StorageGRID 流量。该设备使用**SG**在**于** 控制器上的10/C5-GbE端口连接到网格网络。



请参见 "[端口绑定模式\(SG波特 性控制器\)](#)"。

所需信息	您的价值
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none">• Active-Backup （默认）• LACP （ 802.3ad ）
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none">• 否（默认）• 是的。
VLAN标记(如果启用了VLAN标记)	<p>输入一个介于 0 到 4095 之间的值 ：</p>
DHCP 为网格网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none">• IPv4 地址（ CIDR ）：• 网关
您计划用于网格网络上设备存储节点的静态 IP 地址 <ul style="list-style-type: none">• 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。	<ul style="list-style-type: none">• IPv4 地址（ CIDR ）：• 网关
网格网络子网（ CIDR ） <ul style="list-style-type: none">• 注： * 如果未启用客户端网络，则控制器上的默认路由将使用此处指定的网关。	

将**SG**信 控器连接到客户端网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的客户端网络是一个可选网络，通常用于提供对网格的客户端协议访问。该设备使用**SG**在**于** 控制器上的10/C5-GbE端口连接到客户端网络。



请参见 "[端口绑定模式\(SG波特 性控制器\)](#)"。

所需信息	您的价值
已启用客户端网络	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup（默认） • LACP（802.3ad）
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
VLAN 标记 (如果启用了 VLAN 标记)	输入一个介于 0 到 4095 之间的值：
DHCP 为客户端网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
您计划在客户端网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果启用了客户端网络，则控制器上的默认路由将使用此处指定的网关。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关

端口绑定模式

时间 "[正在配置网络链路](#)" 对于 SG5，您可以对连接到网格网络和可选客户端网络的 10/C5-GbE 端口使用端口绑定。端口绑定可在 StorageGRID 网络和设备之间提供冗余路径，从而有助于保护数据。对于网格网络和客户端网络连接，SGish-she 控制器上的 10/C5-GbE 网络端口支持固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。

固定端口绑定模式

固定模式是 10/225-GbE 网络端口的默认配置。



Callout	哪些端口已绑定
C	如果使用此网络，则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。
g	网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。

使用固定端口绑定模式时，您可以使用两种网络绑定模式之一：主动备份或链路聚合控制协议（LACP）。

- 在主动备份模式（默认）下，一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2（网格网络）提供备份路径，端口 3 为端口 1（客户端网络）提供备份路径。
- 在 LACP 模式下，每对端口在控制器和网络之间形成一个逻辑通道，从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障，另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低，但连接不会受到影响。



如果不需冗余连接，则每个网络只能使用一个端口。但是，请注意，安装 StorageGRID 后，网格管理器中将发出警报，指示已拔下缆线。您可以安全地确认此警报以将其清除。

聚合端口绑定模式

聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量，并提供额外的故障转移路径。



Callout	哪些端口已绑定
1.	所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中，从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。

如果您计划使用聚合端口绑定模式：

- 您必须使用 LACP 网络绑定模式。
- 您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中，以确保网络流量路由到正确的网络。
- 这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定，则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组（MLAG）或等效项。
- 您了解如何将交换机配置为使用 VLAN、LACP 和 MLAG 或等效设备。

如果不想使用全部四个 10/C5-GbE 端口，则可以使用一个、两个或三个端口。如果使用多个端口，则在一个 10/225-GbE 端口出现故障时，某些网络连接将保持可用的可能性最大。



如果您选择使用的端口少于四个，请注意，安装 StorageGRID 后，网格管理器中将发出一个或多个警报，指示缆线已拔出。您可以安全地确认警报以将其清除。

相关信息

- "[电缆设备\(SG\(EG9\)\)](#)"
- "[配置硬件\(SGs太少\)](#)"

收集网络信息(**SG6000**)

使用表记录连接到设备的每个网络所需的信息。安装和配置硬件需要这些值。



请使用随ConfigBuilder提供的工作簿、而不是使用这些表。通过使用ConfigBuilder工作簿、您可以上传系统信息并生成JSON文件、以自动完成StorageGRID 设备安装程序中的某些配置步骤。请参见 "[自动安装和配置设备](#)"。

连接到存储控制器上的 **SANtricity System Manager** 所需的信息

您可以将设备中的两个存储控制器(E2800系列控制器或EF570控制器)连接到要用于SANtricity System Manager 的管理网络。控制器位于每个设备中，如下所示：

- SG6060和SG6060X：控制器A位于顶部、控制器B位于底部。
- SGF6024：控制器 A 位于左侧，控制器 B 位于右侧。

所需信息	控制器 A 的值	控制器 B 的值
要连接到管理端口 1 的以太网交换机端口（在控制器上标记为 P1）		
管理端口 1 的 MAC 地址（印在端口 P1 附近的标签上）		
DHCP 为管理端口 1 分配的 IP 地址（如果在启动后可用） • 注： * 如果要连接到存储控制器的网络包含 DHCP 服务器，则网络管理员可以使用 MAC 地址确定 DHCP 服务器分配的 IP 地址。		

所需信息	控制器 A 的值	控制器 B 的值
您计划在管理网络上用于设备的静态 IP 地址	对于 IPv4： <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址： • 子网掩码： • 网关 对于 IPv6： <ul style="list-style-type: none"> • IPv6 地址： • 可路由的 IP 地址： • 存储控制器路由器 IP 地址： 	对于 IPv4： <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址： • 子网掩码： • 网关 对于 IPv6： <ul style="list-style-type: none"> • IPv6 地址： • 可路由的 IP 地址： • 存储控制器路由器 IP 地址：
IP 地址格式	选择一项： <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • IPv6 	选择一项： <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • IPv6
速度和双工模式 • 注： * 您必须确保 SANtricity System Manager 管理网络的以太网交换机设置为自动协商。	必须为： • 自动协商（默认）	必须为： • 自动协商（默认）

将 SG6000-CN 控制器连接到管理网络所需的信息

StorageGRID 管理网络是一个可选网络，用于系统管理和维护。此设备使用 SG6000-CN 控制器上的以下 1-GbE 管理端口连接到管理网络。



所需信息	您的价值
已启用管理网络	选择一项： <ul style="list-style-type: none"> • 否 • 是（默认）
网络绑定模式	选择一项： <ul style="list-style-type: none"> • 独立（默认） • 主动备份

所需信息	您的价值
图中红色圆圈中左侧端口的交换机端口（独立网络绑定模式的默认活动端口）	
图中红色圆圈中右侧端口的交换机端口（仅限主动备份网络绑定模式）	
管理网络端口的 MAC 地址	<ul style="list-style-type: none"> 注： * SG6000-CN 控制器正面的 MAC 地址标签列出了 BMC 管理端口的 MAC 地址。要确定管理网络端口的 MAC 地址，必须在标签上的十六进制数字中添加 *。 2 例如，如果标签上的 MAC 地址以 *09 结尾，则管理端口的 MAC 地址将以 0B 结尾。如果标签上的 MAC 地址以 * (y) FF* 结尾，则管理端口的 MAC 地址将以 * (y+1) 01* 结尾。您可以通过在 Windows 中打开 Calculator，将其设置为程序编程模式，选择十六进制，键入 MAC 地址，然后键入 * + 2 =* 来轻松进行计算。
DHCP 为管理网络端口分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 地址 (CIDR) : 网关
您计划在管理网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 地址 (CIDR) : 网关
管理网络子网 (CIDR)	

在 **SG6000-CN** 控制器上连接和配置 **10/225-GbE** 端口所需的信息

SG6000-CN 控制器上的四个 10/225-GbE 端口连接到 StorageGRID 网格网络和可选客户端网络。

所需信息	您的价值
链路速度	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> 自动 (默认) 10 GbE 25 GbE
端口绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> FIXED (默认) 聚合

所需信息	您的价值
端口 1 的交换机端口（固定模式的客户端网络）	
端口 2 的交换机端口（固定模式的网格网络）	
端口 3 的交换机端口（固定模式的客户端网络）	
端口 4 的交换机端口（固定模式的网格网络）	

将 SG6000-CN 控制器连接到网格网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的网格网络是一个必需的网络，用于所有内部 StorageGRID 流量。此设备使用 SG6000-CN 控制器上的 10/225-GbE 端口连接到网格网络。

所需信息	您的价值
网络绑定模式	选择一项： <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup（默认） • LACP（802.3ad）
已启用 VLAN 标记	选择一项： <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
VLAN 标记(如果启用了VLAN标记)	输入一个介于 0 到 4095 之间的值：
DHCP 为网格网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
您计划用于网格网络上设备存储节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
网格网络子网（GRID）	

将 SG6000-CN 控制器连接到客户端网络所需的信息

适用于 StorageGRID 的客户端网络是一个可选网络，通常用于提供对网格的客户端协议访问。设备使用 SG6000-CN 控制器上的 10/225-GbE 端口连接到客户端网络。

所需信息	您的价值
已启用客户端网络	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup（默认） • LACP（802.3ad）
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
VLAN标记(如果启用了VLAN标记)	输入一个介于 0 到 4095 之间的值：
DHCP 为客户端网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
您计划在客户端网络上用于设备存储节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果启用了客户端网络，则控制器上的默认路由将使用此处指定的网关。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关

将 SG6000-CN 控制器连接到 BMC 管理网络所需的信息

您可以使用以下 1-GbE 管理端口访问 SG6000-CN 控制器上的 BMC 接口。此端口支持使用智能平台管理接口（Intelligent Platform Management Interface，IPMI）标准通过以太网远程管理控制器硬件。



您可以为包含BMC的所有设备启用或禁用远程IPMI访问。远程IPMI接口允许任何具有BMC帐户和密码的人对StorageGRID设备进行低级硬件访问。如果不需要对BMC进行远程IPMI访问、请使用以下方法之一禁用此选项： +

在网格管理器中，转至*configuration*>*Security*>*Security settings *>*Appliance，然后清除*Enable remote IPMI access*复选框。 +

在网格管理API中、使用专用端点： PUT /private/bmc。



所需信息	您的价值
要连接到 BMC 管理端口的以太网交换机端口（在图中圈出）	
为 BMC 管理网络分配的 DHCP IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
您计划用于 BMC 管理端口的静态 IP 地址	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关

端口绑定模式


时间 "[正在配置网络链路](#)" 对于SG6000-CN控制器、您可以对连接到网格网络和可选客户端网络的10/C5-GbE端口以及连接到可选管理网络的1-GbE管理端口使用端口绑定。端口绑定可在 StorageGRID 网络和设备之间提供冗余路径，从而有助于保护数据。

10/225-GbE 端口的网络绑定模式

SG6000-CN 控制器上的 10/225-GbE 网络端口支持网格网络和客户端网络连接的固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。

固定端口绑定模式

固定模式是 10/225-GbE 网络端口的默认配置。

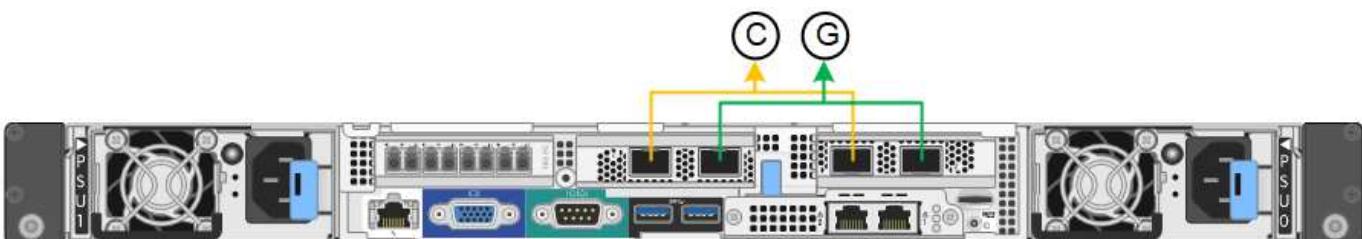

Callout	哪些端口已绑定
C	如果使用此网络，则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。
g	网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。

使用固定端口绑定模式时，可以使用主动备份模式或链路聚合控制协议模式（LACP 802.3ad）绑定端口。

- 在主动备份模式（默认）下，一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2（网格网络）提供备份路径，端口 3 为端口 1（客户端网络）提供备份路径。
- 在 LACP 模式下，每对端口在控制器和网络之间形成一个逻辑通道，从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障，另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低，但连接不会受到影响。




如果不需冗余连接，则每个网络只能使用一个端口。但是，请注意，安装 StorageGRID 后，网格管理器中将触发警报，指示链路已关闭。由于此端口会有目的断开连接，因此您可以安全地禁用此警报。

在网格管理器中，选择 * 警报 * > * 规则 *，选择规则，然后单击 * 编辑规则 *。然后，取消选中“Enabled”(已启用)复选框。

聚合端口绑定模式

聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量，并提供额外的故障转移路径。

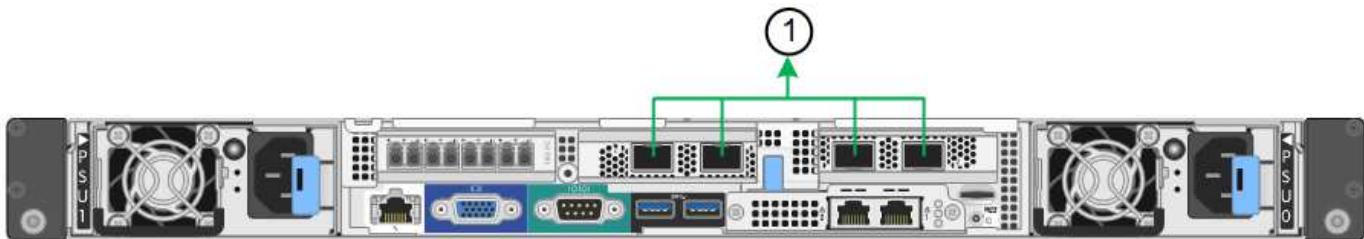

Callout	哪些端口已绑定
1.	所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中，从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。

如果您计划使用聚合端口绑定模式：

- 您必须使用 LACP 网络绑定模式。
- 您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中，以确保网络流量路由到正确的网络。
- 这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定，则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组（MLAG）或等效项。
- 您了解如何将交换机配置为使用VLAN、LACP和MLAG或等效设备。

如果不想使用全部四个10/C5-GbE端口，则可以使用一个、两个或三个端口。如果使用多个端口，则在一个10/225-GbE端口出现故障时，某些网络连接将保持可用的可能性最大。



如果您选择使用的端口少于四个，请注意，安装 StorageGRID 后，网格管理器中将发出一个或多个警报，指示缆线已拔出。您可以安全地确认警报以将其清除。

1-GbE 管理端口的网络绑定模式

对于 SG6000-CN 控制器上的两个 1-GbE 管理端口，您可以选择独立网络绑定模式或主动备份网络绑定模式来连接到可选的管理网络。

在独立模式下，只有左侧的管理端口连接到管理网络。此模式不提供冗余路径。右侧的管理端口未连接，可用于临时本地连接（使用 IP 地址 169.254.0.1）。

在主动备份模式下，两个管理端口均连接到管理网络。一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。将这两个物理端口绑定到一个逻辑管理端口可提供指向管理网络的冗余路径。



如果在将 1-GbE 管理端口配置为主动备份模式后需要临时本地连接到 SG6000-CN 控制器，请从两个管理端口拔下缆线，将临时缆线插入右侧的管理端口，然后使用 IP 地址 169.254.0.1 访问此设备。



Callout	网络绑定模式
答	这两个管理端口都绑定到一个连接到管理网络的逻辑管理端口。
I	左侧端口连接到管理网络。右侧端口可用于临时本地连接（IP 地址 169.254.0.1）。

相关信息

- ["SG6000控制器"](#)
- ["确定设备网络连接"](#)
- ["电缆设备"](#)
- ["配置 StorageGRID IP 地址"](#)

收集网络信息(SG6100)

使用下表记录连接到设备的每个网络所需的信息。安装和配置硬件需要这些值。



请使用随ConfigBuilder提供的工作簿、而不是使用这些表。通过使用ConfigBuilder工作簿、您可以上传系统信息并生成JSON文件、以自动完成StorageGRID 设备安装程序中的某些配置步骤。请参见 "[自动安装和配置设备](#)"。

检查StorageGRID 版本

在安装SGF6112或SG6160设备之前、请确认您的StorageGRID系统正在使用所需版本的StorageGRID软件。

设备	所需的 StorageGRID 版本
GF6112	11.7或更高版本(建议使用最新的修补程序)
SG6160	11.8或更高版本(建议使用最新的修补程序)

连接到SANtricity系统管理器

您可以将SG6160设备中的两个存储控制器连接到要用于SANtricity系统管理器的管理网络。控制器A位于顶部、

控制器B位于底部。

所需信息	控制器 A 的值	控制器 B 的值
要连接到管理端口 1 的以太网交换机端口（在控制器上标记为 P1）		
管理端口 1 的 MAC 地址（印在端口 P1 附近的标签上）		
DHCP 为管理端口 1 分配的 IP 地址（如果在启动后可用） • 注： * 如果要连接到存储控制器的网络包含 DHCP 服务器，则网络管理员可以使用 MAC 地址确定 DHCP 服务器分配的 IP 地址。		
您计划在管理网络上用于设备的静态 IP 地址	对于 IPv4： • IPv4 地址： • 子网掩码： • 网关 对于 IPv6： • IPv6 地址： • 可路由的 IP 地址： • 存储控制器路由器 IP 地址：	对于 IPv4： • IPv4 地址： • 子网掩码： • 网关 对于 IPv6： • IPv6 地址： • 可路由的 IP 地址： • 存储控制器路由器 IP 地址：
IP 地址格式	选择一项： • IPv4 • IPv6	选择一项： • IPv4 • IPv6
速度和双工模式 • 注： * 您必须确保 SANtricity System Manager 管理网络的以太网交换机设置为自动协商。	必须为： • 自动协商（默认）	必须为： • 自动协商（默认）

管理和维护端口

StorageGRID 管理网络是一个可选网络，用于系统管理和维护。设备使用设备上的以下 1/10-GbE 端口连接到管理网络。

GF6112 设备上的 RJ-45 端口：



SG6100-CN控制器上的RJ-45端口：



所需信息	您的价值
已启用管理网络	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none">• 否• 是 (默认)
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none">• 独立 (默认)• 主动备份
图中圈出的左侧端口的交换机端口 (独立网络绑定模式的默认活动端口)	
图中圈出的右侧端口的交换机端口 (仅限主动备份网络绑定模式)	
DHCP 为管理网络端口分配的 IP 地址 (如果在启动后可用) *注意:*请联系您的网络管理员以获取管理网络端口DHCP分配的IP地址。	<ul style="list-style-type: none">• IPv4 地址 (CIDR) :• 网关
您计划在管理网络上用于设备节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。	<ul style="list-style-type: none">• IPv4 地址 (CIDR) :• 网关
管理网络子网 (CIDR)	

网络端口

设备上的四个网络端口连接到 StorageGRID 网格网络和可选客户端网络。

所需信息	您的价值
链路速度	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动（默认） • 10 GbE • 25 GbE • 40GbE、带有可选的100G NIC SKU (仅限SG6160) • 100 GbE (仅SG6160)
端口绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIXED (默认) • 聚合
端口 1 的交换机端口（固定模式的客户端网络）	
端口 2 的交换机端口（固定模式的网格网络）	
端口 3 的交换机端口（固定模式的客户端网络）	
端口 4 的交换机端口（固定模式的网格网络）	

网格网络端口

适用于 StorageGRID 的网格网络是一个必需的网络，用于所有内部 StorageGRID 流量。此设备使用四个网络端口连接到网格网络。

所需信息	您的价值
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup (默认) • LACP (802.3ad)
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否 (默认) • 是的。
VLAN标记(如果启用了VLAN标记)	输入一个介于 0 到 4095 之间的值：

所需信息	您的价值
DHCP 为网格网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
您计划用于网格网络上设备节点的静态 IP 地址 • 注： * 如果您的网络没有网关，请为此网关指定相同的静态 IPv4 地址。	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关
网格网络子网（GRID）	
最大传输单元(MTU)设置(可选)。您可以使用默认值1500、也可以将MTU设置为适合巨型帧的值、例如9000。	

客户端网络端口

适用于 StorageGRID 的客户端网络是一个可选网络，通常用于提供对网格的客户端协议访问。此设备使用四个网络端口连接到客户端网络。

所需信息	您的价值
已启用客户端网络	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
网络绑定模式	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active-Backup（默认） • LACP（802.3ad）
已启用 VLAN 标记	<p>选择一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否（默认） • 是的。
VLAN标记(如果启用了VLAN标记)	<p>输入一个介于 0 到 4095 之间的值：</p>
DHCP 为客户端网络分配的 IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 地址（CIDR）： • 网关

所需信息	您的价值
<p>您计划在客户端网络上用于设备节点的静态 IP 地址</p> <ul style="list-style-type: none"> 注意： * 如果启用了客户端网络，则设备上的默认路由将使用此处指定的网关。 	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 地址 (CIDR) : 网关

BMC 管理网络端口

您可以使用图中圈出的1-GbE管理端口访问设备上的BMC接口。此端口支持使用智能平台管理接口（ Intelligent Platform Management Interface , IPMI ）标准通过以太网远程管理控制器硬件。




您可以为包含BMC的所有设备启用或禁用远程IPMI访问。远程IPMI接口允许任何具有BMC帐户和密码的人对StorageGRID设备进行低级硬件访问。如果不需要对BMC进行远程IPMI访问、请使用以下方法之一禁用此选项：

- + 在网格管理器中，转至*configuration*>*Security*>*Security settings *>*Appliance，然后清除*Enable remote IPMI access*复选框。
- + 在网格管理API中、使用专用端点： PUT /private/bmc。

下图显示了SGF6112和SG6100-CN上的BMC管理端口。

GF6112

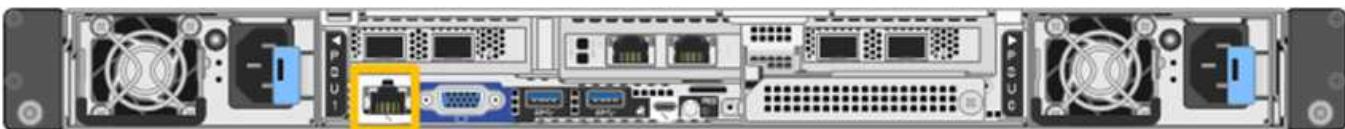

SG6100-CN



所需信息	您的价值
要连接到 BMC 管理端口的以太网交换机端口（在图中圈出）	
为 BMC 管理网络分配的 DHCP IP 地址（如果在启动后可用）	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 地址 (CIDR) : 网关
您计划用于 BMC 管理端口的静态 IP 地址	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 地址 (CIDR) : 网关

端口绑定模式

时间 "[正在配置网络链路](#)" 对于SGF6112设备、您可以对连接到网格网络和可选客户端网络的端口以及连接到可选管理网络的1/10-GbE管理端口使用端口绑定。端口绑定可在 StorageGRID 网络和设备之间提供冗余路径，从而有助于保护数据。


网络绑定模式

对于网格网络和客户端网络连接、设备上的网络端口支持固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。


固定端口绑定模式

固定端口绑定模式是网络端口的默认配置。

SGF6112:

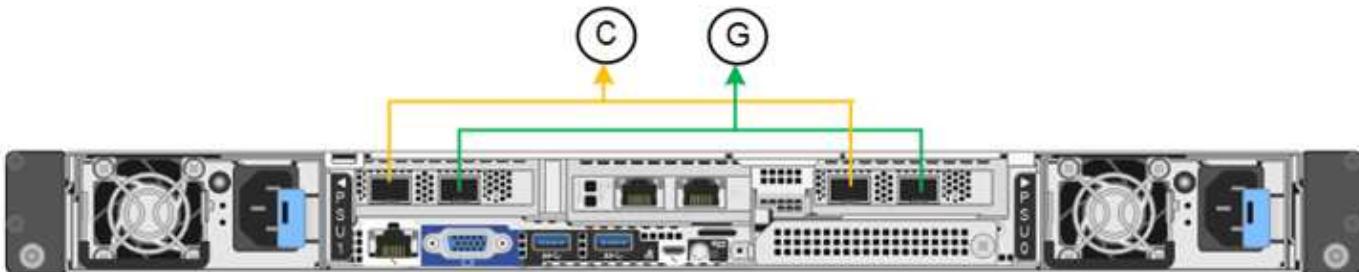

SG6100-CN:

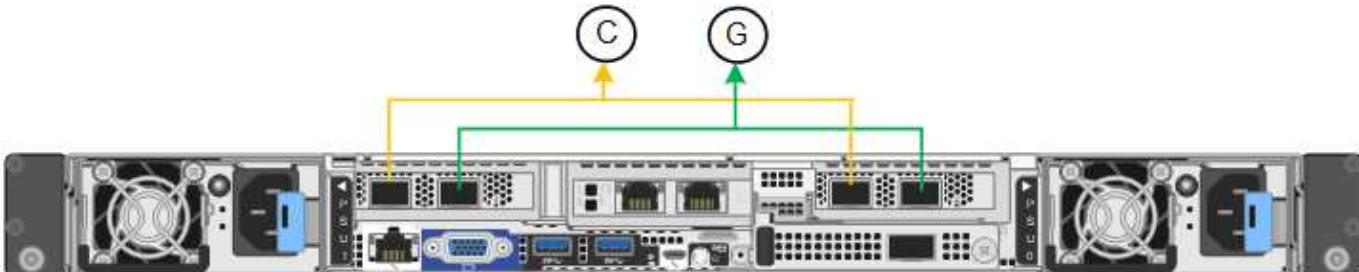

Callout	哪些端口已绑定
C	如果使用此网络，则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。
G	网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。

使用固定端口绑定模式时，可以使用主动备份模式或链路聚合控制协议模式（LACP 802.3ad）绑定端口。

- 在主动备份模式（默认）下，一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2（网格网络）提供备份路径，端口 3 为端口 1（客户端网络）提供备份路径。
- 在 LACP 模式下、每对端口都会在设备和网络之间形成一个逻辑通道、从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障，另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低，但连接不会受到影响。




如果不需冗余连接，则每个网络只能使用一个端口。但是、请注意、安装StorageGRID 后、可能会在网格管理器中触发*存储设备链路断开*警报、指示缆线已拔下。您可以安全地禁用此警报规则。


聚合端口绑定模式

聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量，并提供额外的故障转移路径。

SGF6112:

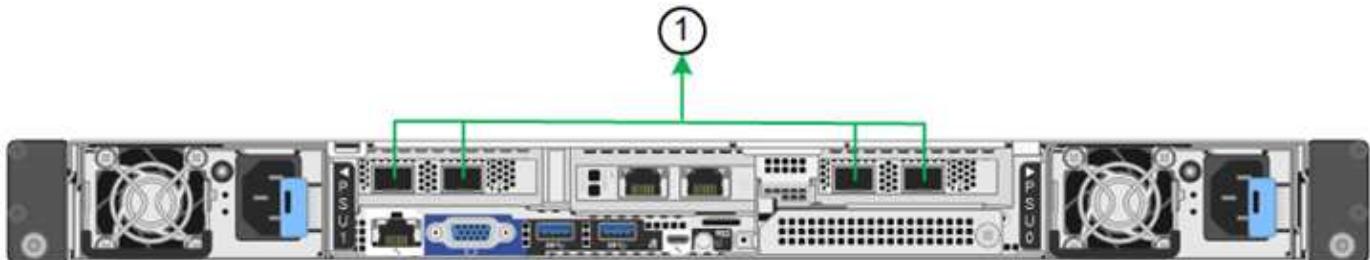

SG6100-CN:

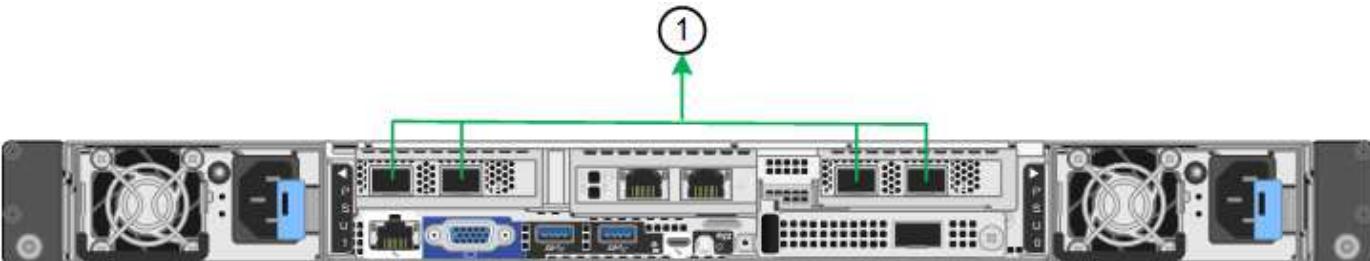

Callout	哪些端口已绑定
1.	所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中，从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。

如果您计划使用聚合端口绑定模式：

- 您必须使用 LACP 网络绑定模式。
- 您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中，以确保网络流量路由到正确的网络。
- 这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定，则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组（MLAG）或等效项。
- 您了解如何将交换机配置为使用VLAN、LACP和MLAG或等效设备。

如果不使用所有四个端口、可以使用一个、两个或三个端口。使用多个端口可以最大程度地提高在其中一个端口出现故障时某些网络连接仍可用的可能性。




如果您选择使用的网络端口少于四个，请注意，在安装设备节点后，可能会在网格管理器中触发 * 服务设备链路已关闭 * 警报，指示已拔下缆线。您可以安全地为触发的警报禁用此警报规则。


管理端口的网络绑定模式

对于两个1/10-GbE管理端口、您可以选择独立网络绑定模式或Active-Backup网络绑定模式以连接到可选的管理网络。

SGF6112:

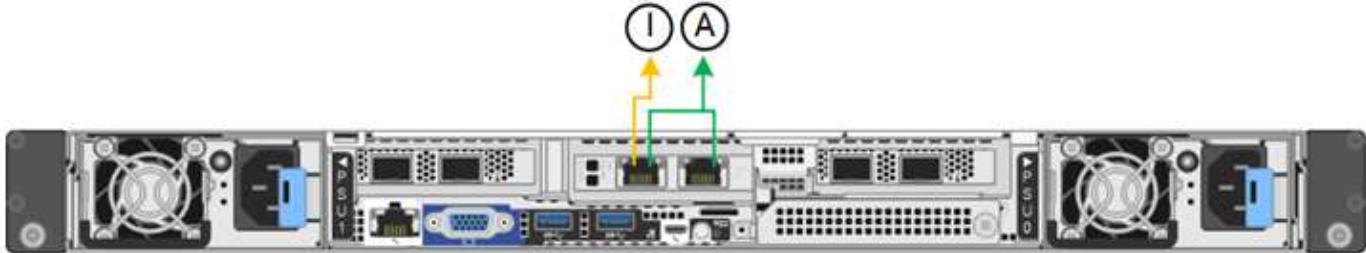

SG6100-CN:

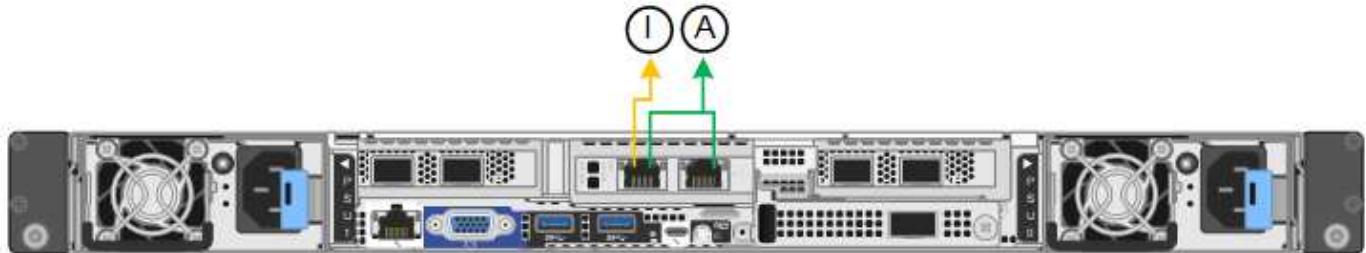

Callout	网络绑定模式
答	主动备份模式。这两个管理端口都绑定到一个连接到管理网络的逻辑管理端口。
I	独立模式。左侧端口连接到管理网络。右侧端口可用于临时本地连接（IP 地址 169.254.0.1）。

在独立模式下，只有左侧的管理端口连接到管理网络。此模式不提供冗余路径。右侧的管理端口未连接、可用于临时本地连接(使用IP地址169.254..1)。

在主动备份模式下，两个管理端口均连接到管理网络。一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障，其备份端口会自动提供故障转移连接。将这两个物理端口绑定到一个逻辑管理端口可提供指向管理网络的冗余路径。



在将1/10-GbE管理端口配置为主动-备份模式时、如果需要临时本地连接到设备、请从两个管理端口上拔下缆线、将临时缆线插入右侧的管理端口、然后使用IP地址169.254..1访问设备。

相关信息

- ["电缆设备"](#)
- ["配置 StorageGRID IP 地址"](#)

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。